



位置図

行事
5丁目

長峡川

施工箇所

宮市町

駅前通り

工事年度	令和 3 年 度給工 実施定 第 号 工区		
工事名	配水管布設替工事(宮市町1工区)		工事
工事箇所	行橋 市 宮市町	地内	
図面名	平 面 図		
縮 尺	1/250	図面番号	全 葉之内 号
事務所名	行橋市環境水道部上水道課		
認 可	☐ 当 初 ☐ 第 回変更	認 可	☐ 当 初 ☐ 第 回変更
			☐ 査 定 ☐




平 面 図

S=1/250




位 置 図

S=1/3,000

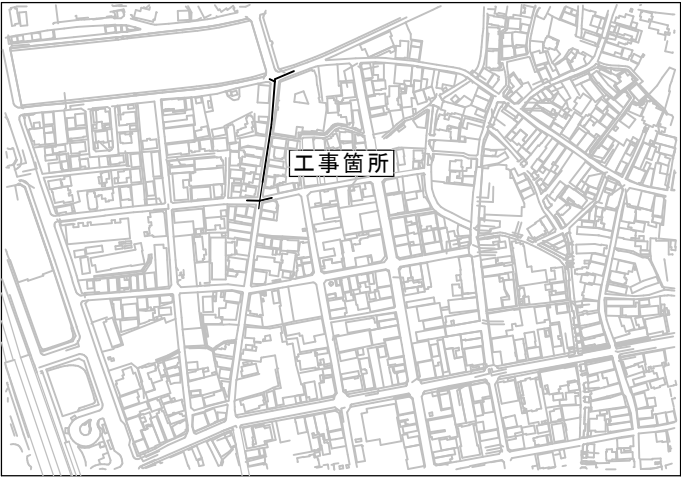

本線 DCIP φ150 (GX形) L=129.00m (129.00m)

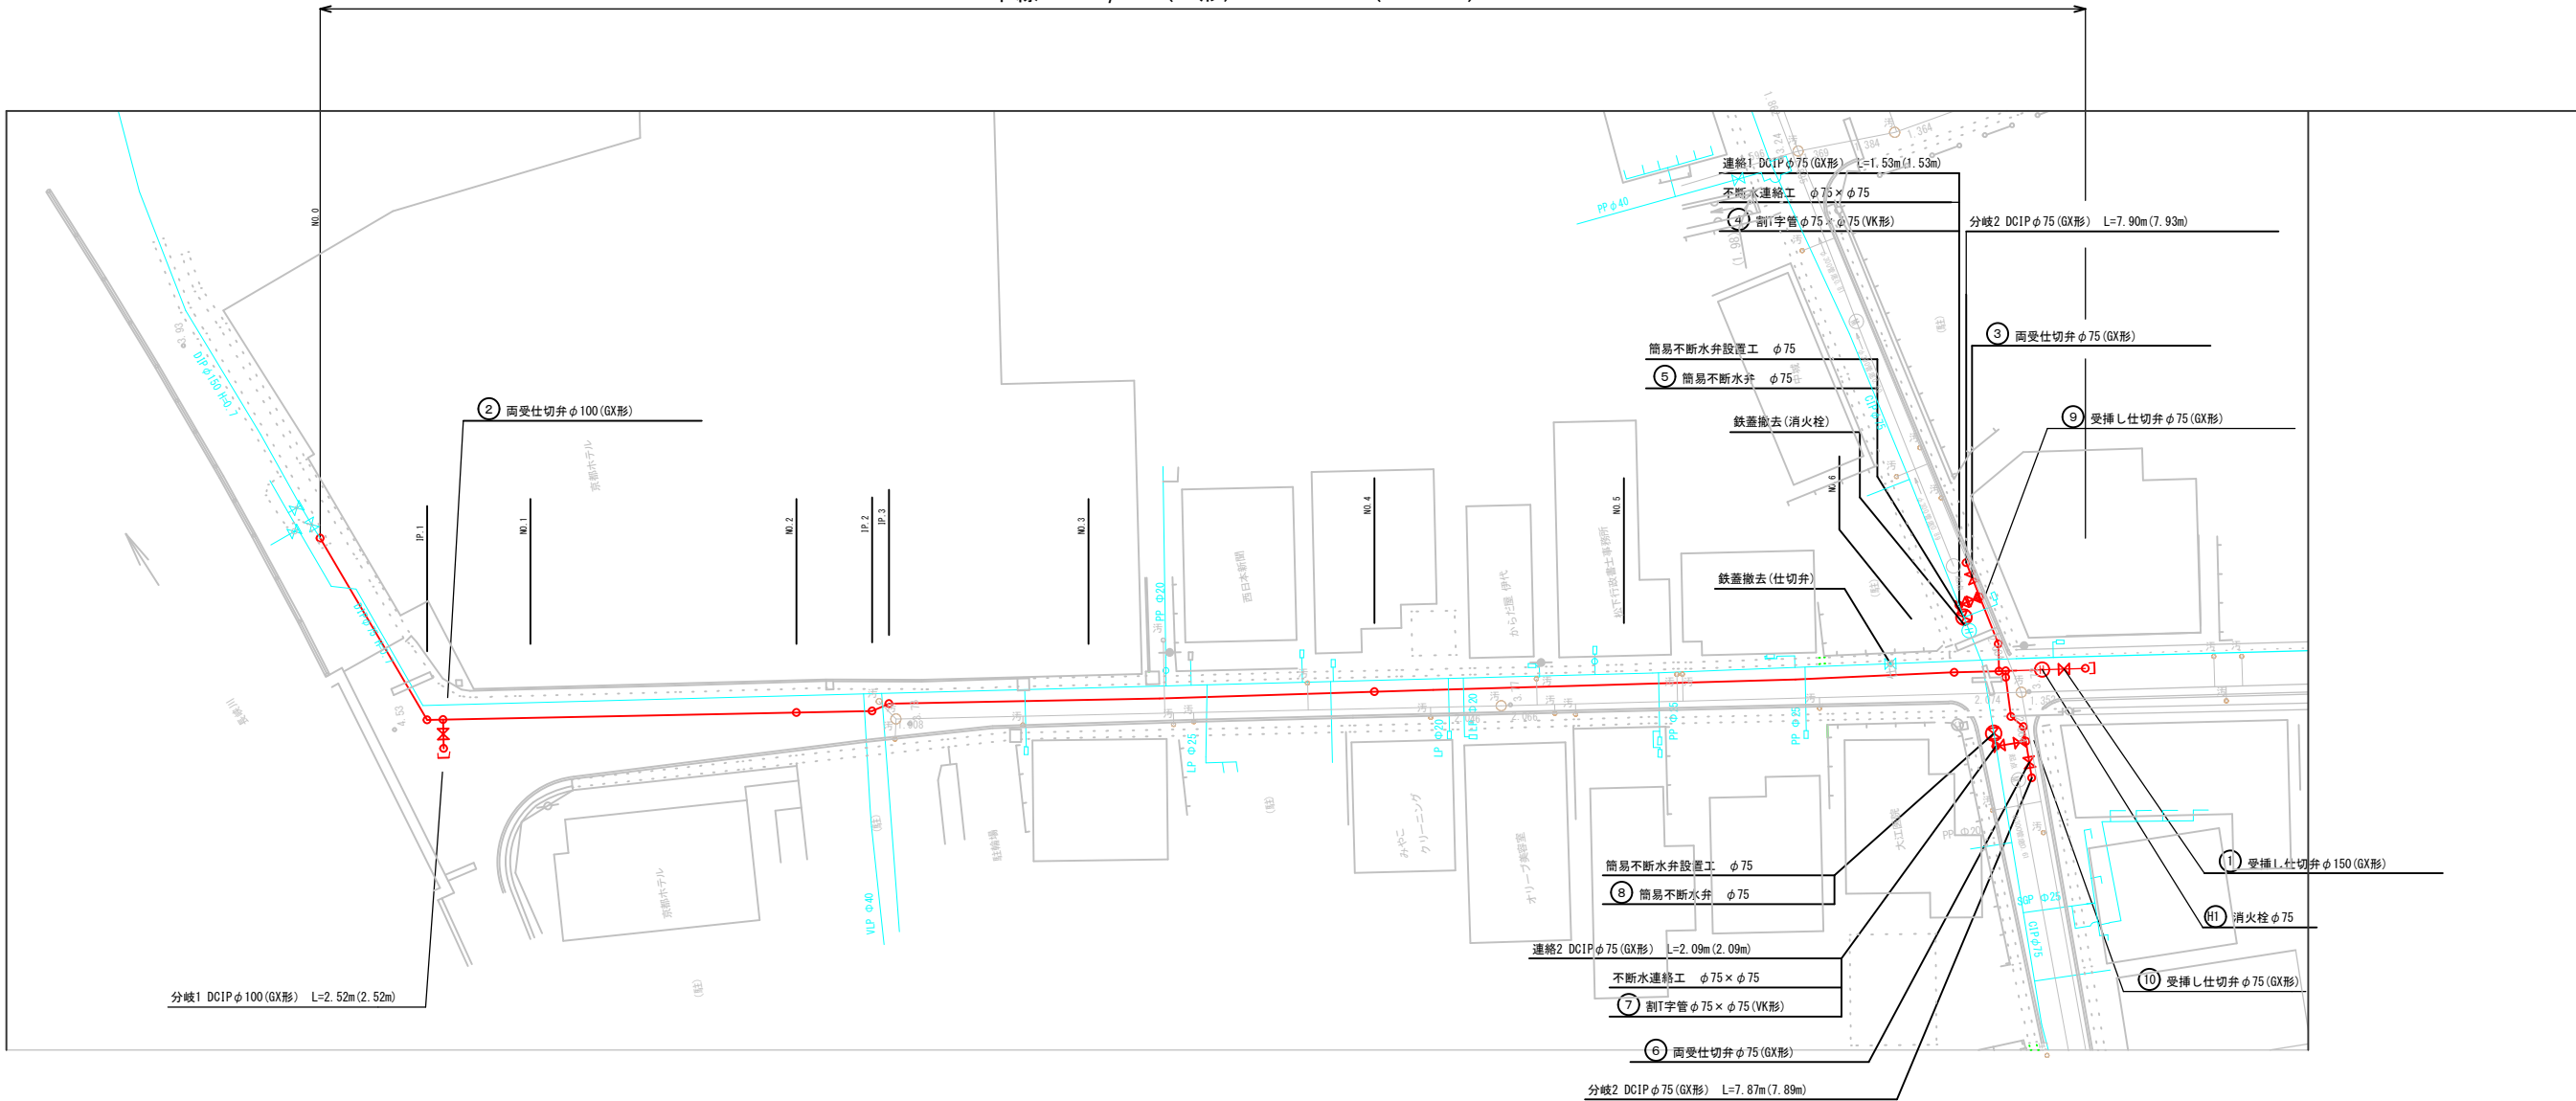


※仕切弁はすべてソフトシールとする。

工事年度	令和 3 年 度配工 災害定 第 号 工区			
工事名	配水管布設替工事(宮市町1工区)			工事
工事箇所	行橋 郡	町 村	宮市町	地内
図面名	配管略図(1/3)			
縮 尺	→	図面番号	全 業之内	号
事務所名	行橋市環境水道部上水道課			
認 可	☐ 当 初 ☐ 第 回変更	認 可	☐ 当 初 ☐ 第 回変更	☐ 査 定 ☐

配管略図(1/3)




S=1/FREE

1 工区本線

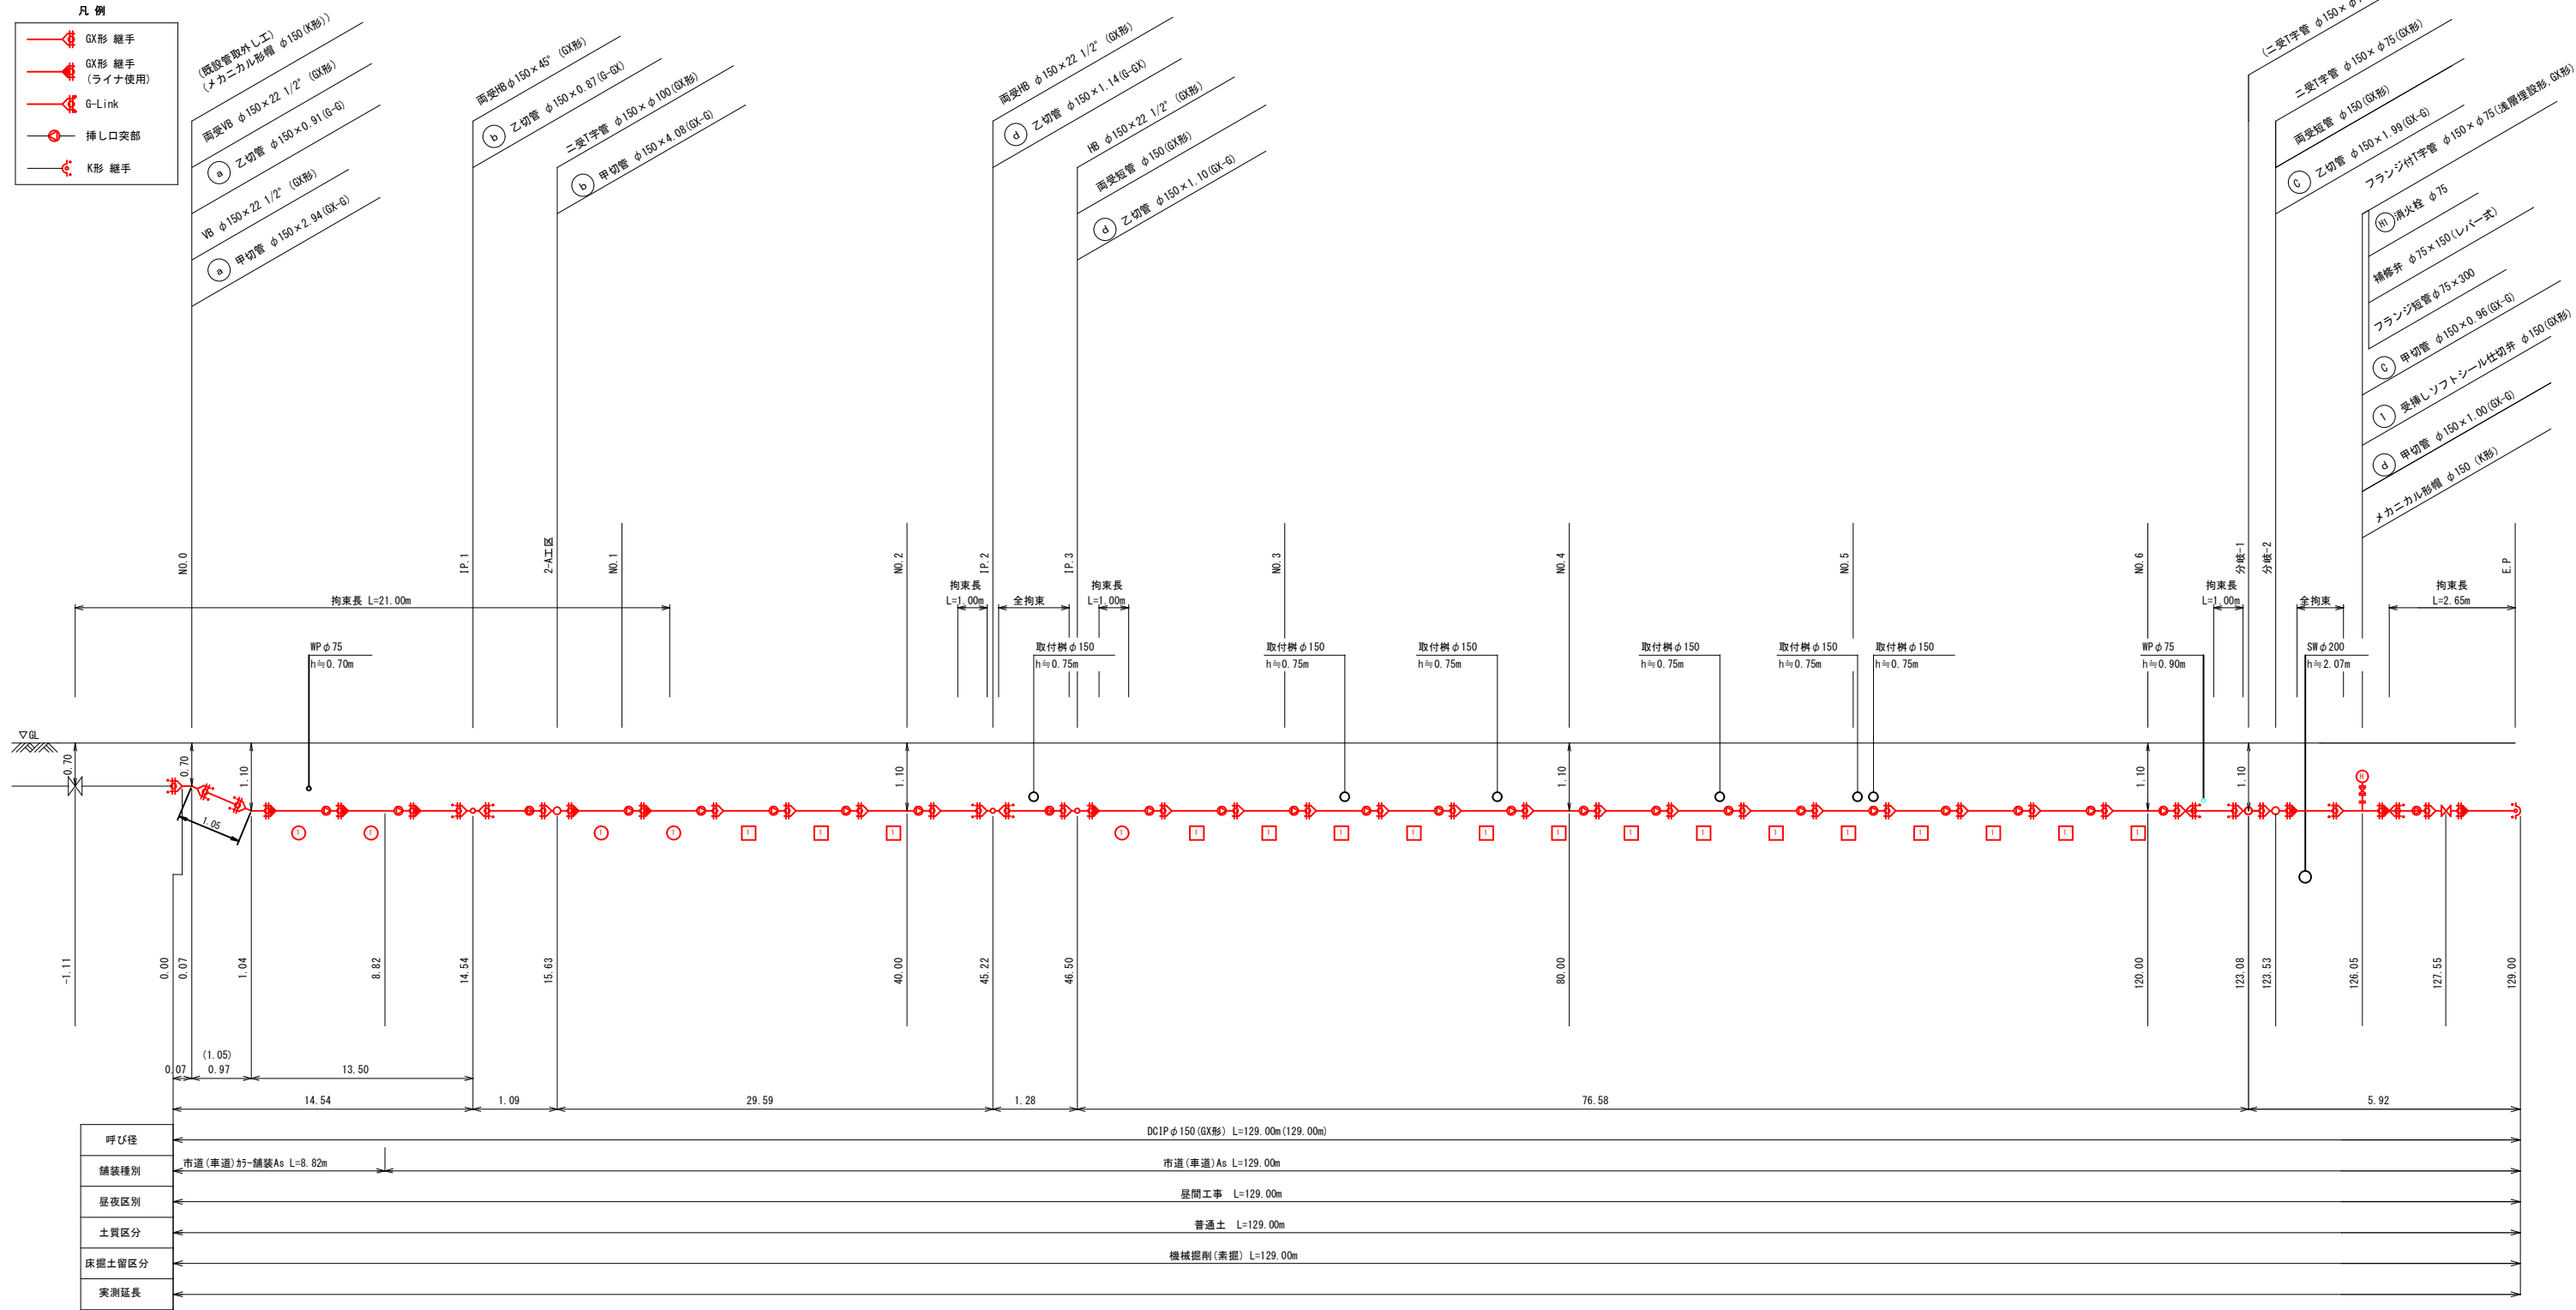

工事年度	令和 3 年 度配水 災害復旧 第 号 工区			
工事名	配水管布設替工事(宮市町1工区)			工事
工事箇所	行橋 郡	町 村	宮市町	地内
図面名	配管略図(2/3)			
縮 尺	→	図面番号	全 葉之内	号
事務所名	行橋市環境水道部上水道課			
認 可	☐ 当 初 ☐ 第 回変更	認 可	☐ 当 初 ☐ 第 回変更	☐ 査 定 ☐

凡 例	
	GX形 継手
	GX形 継手 (ライナ使用)
	G-Link
	挿し口突部
	K形 継手

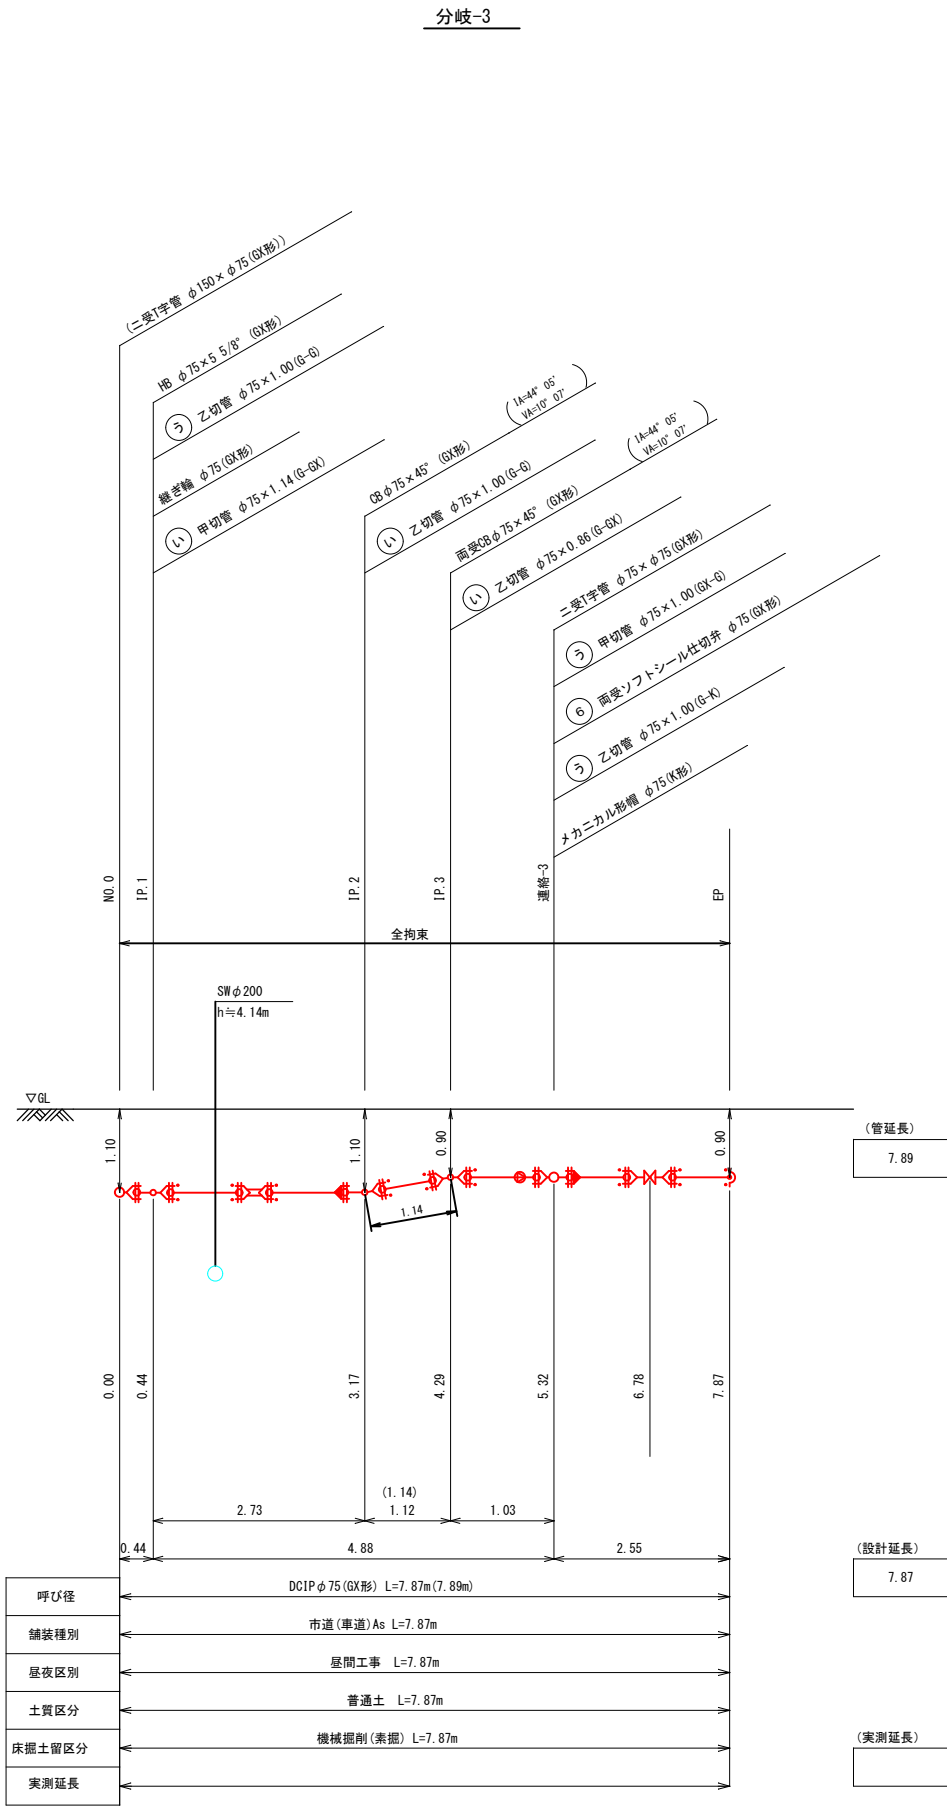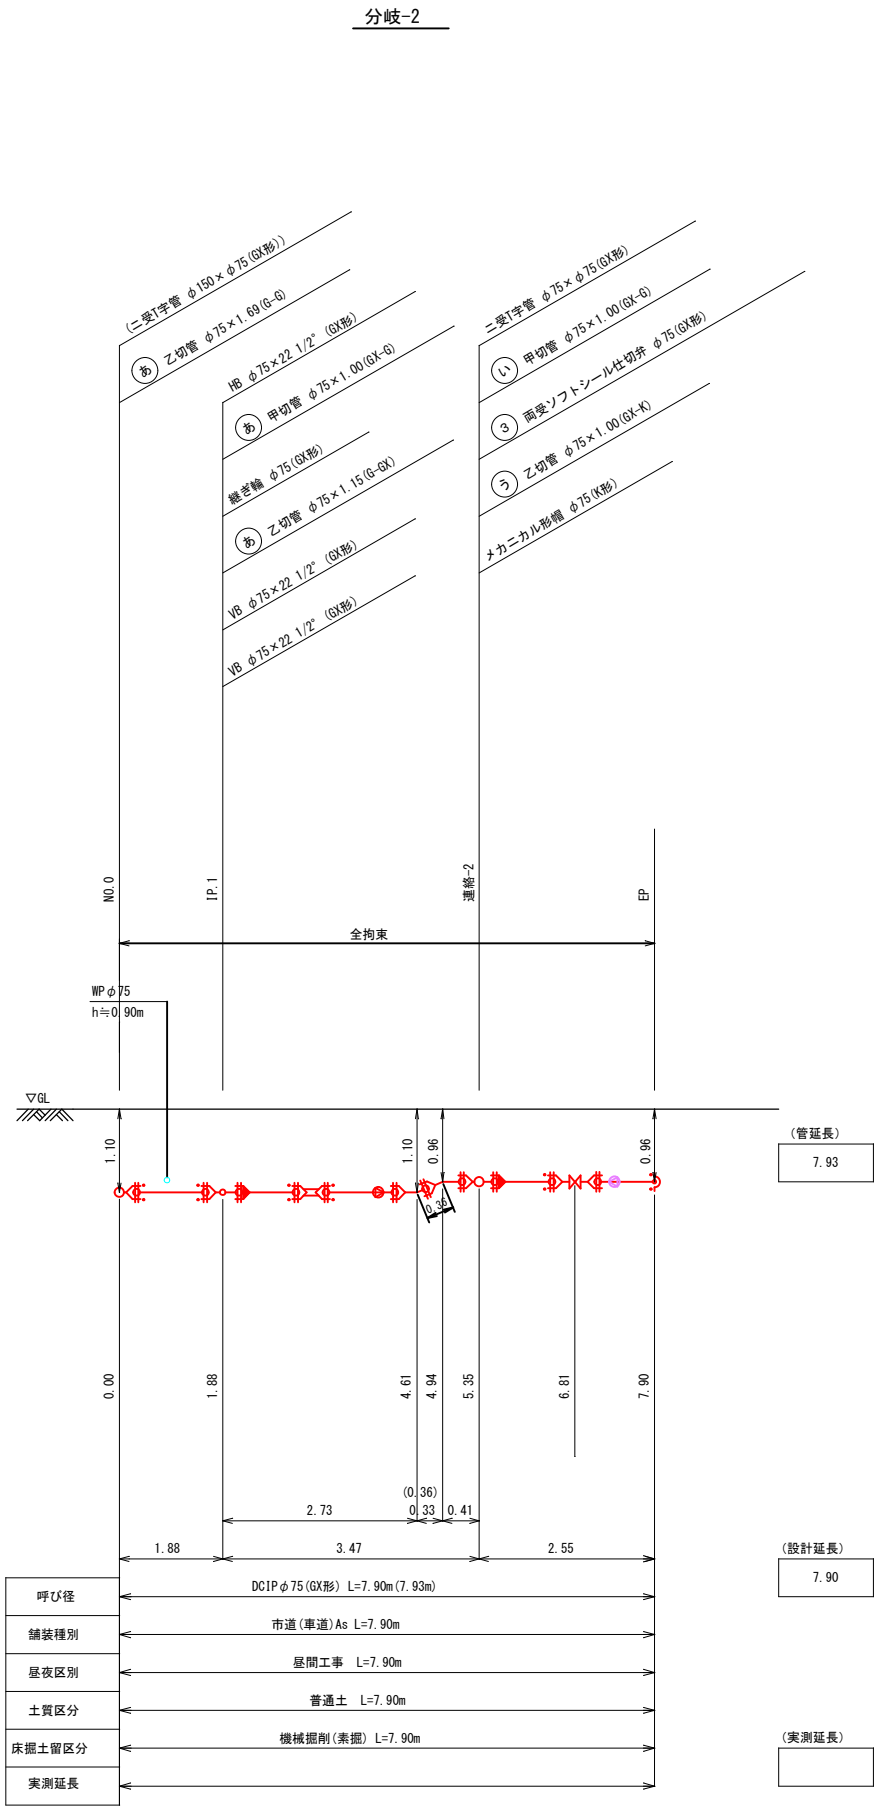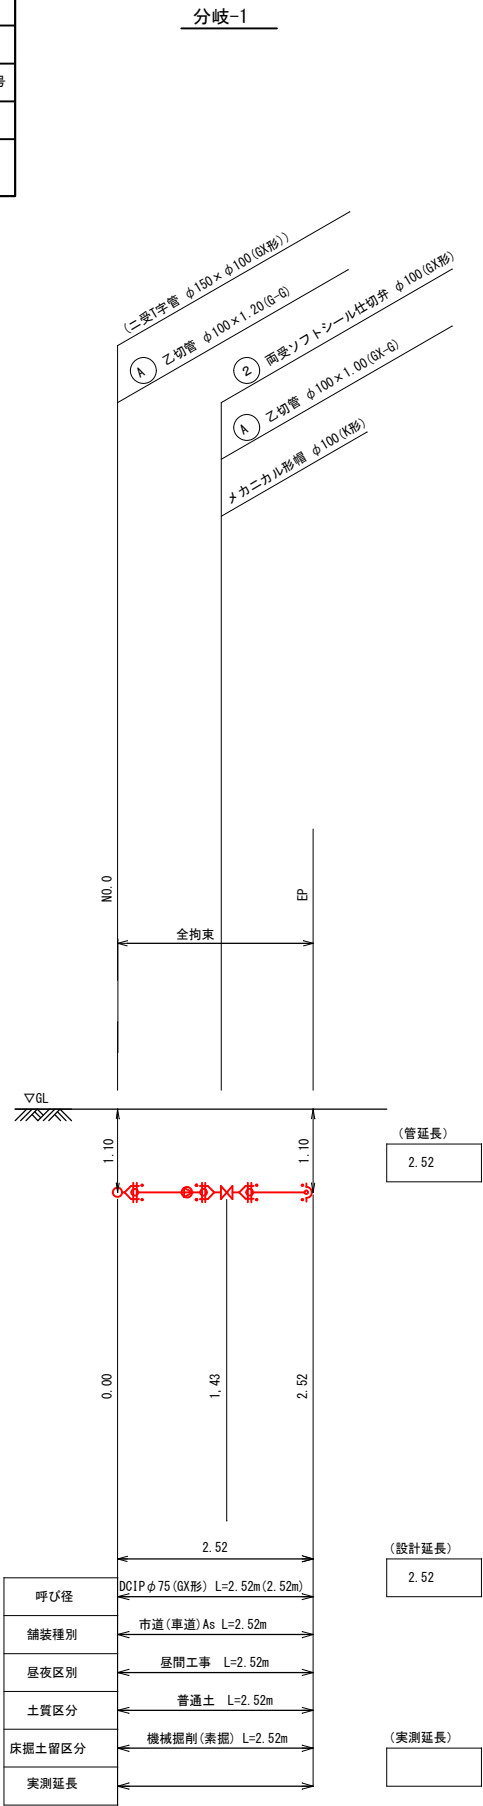

工事年度	令和 3 年 度 第 号			工区
工事名	配水管布設工(宮市町1工区)			工事
工事箇所	行橋 市	町	宮市町	地内
図面名	給水平面図			
縮 尺	1/250	図面番号	全 業之内 号	
事務所名	行橋市環境水道部上水道課			
認 可	☐ 当初 ☐ 第 回変更	認 可	☐ 当初 ☐ 第 回変更	☐ 査 定 ☐





給水平面図

S=1/250

凡 例



No	宅内仕様
接続口径・接続口径	
公道内距離	

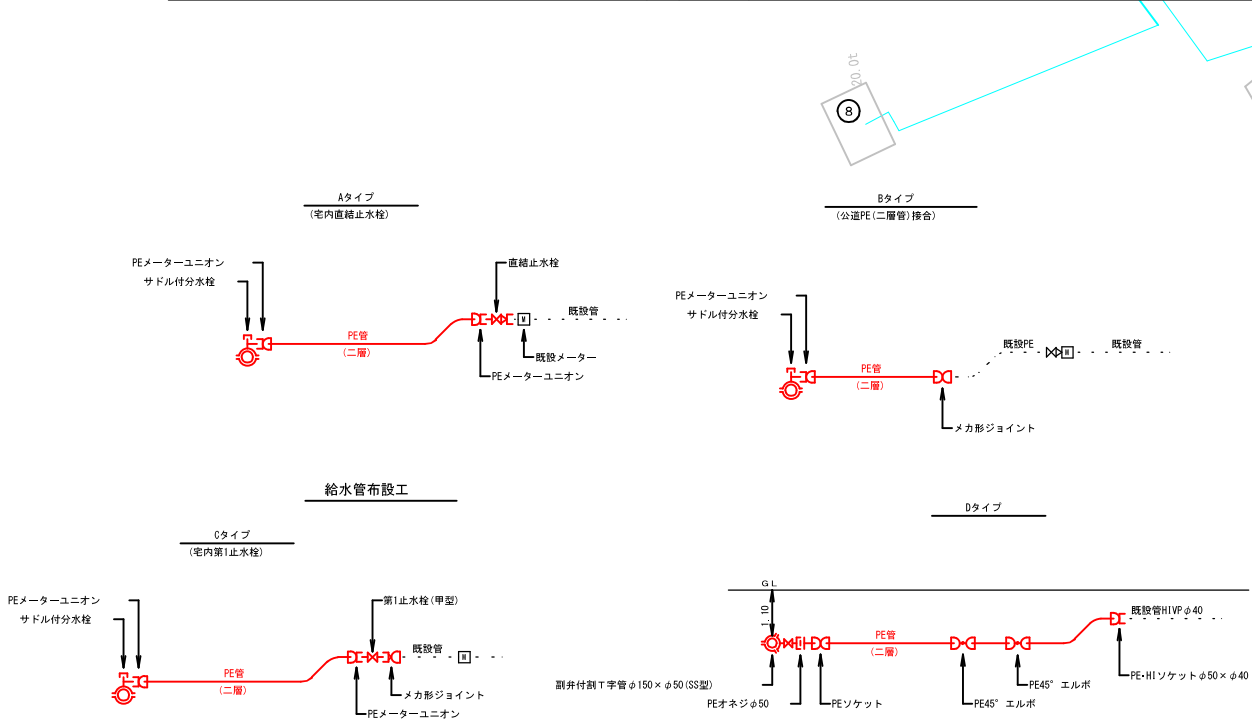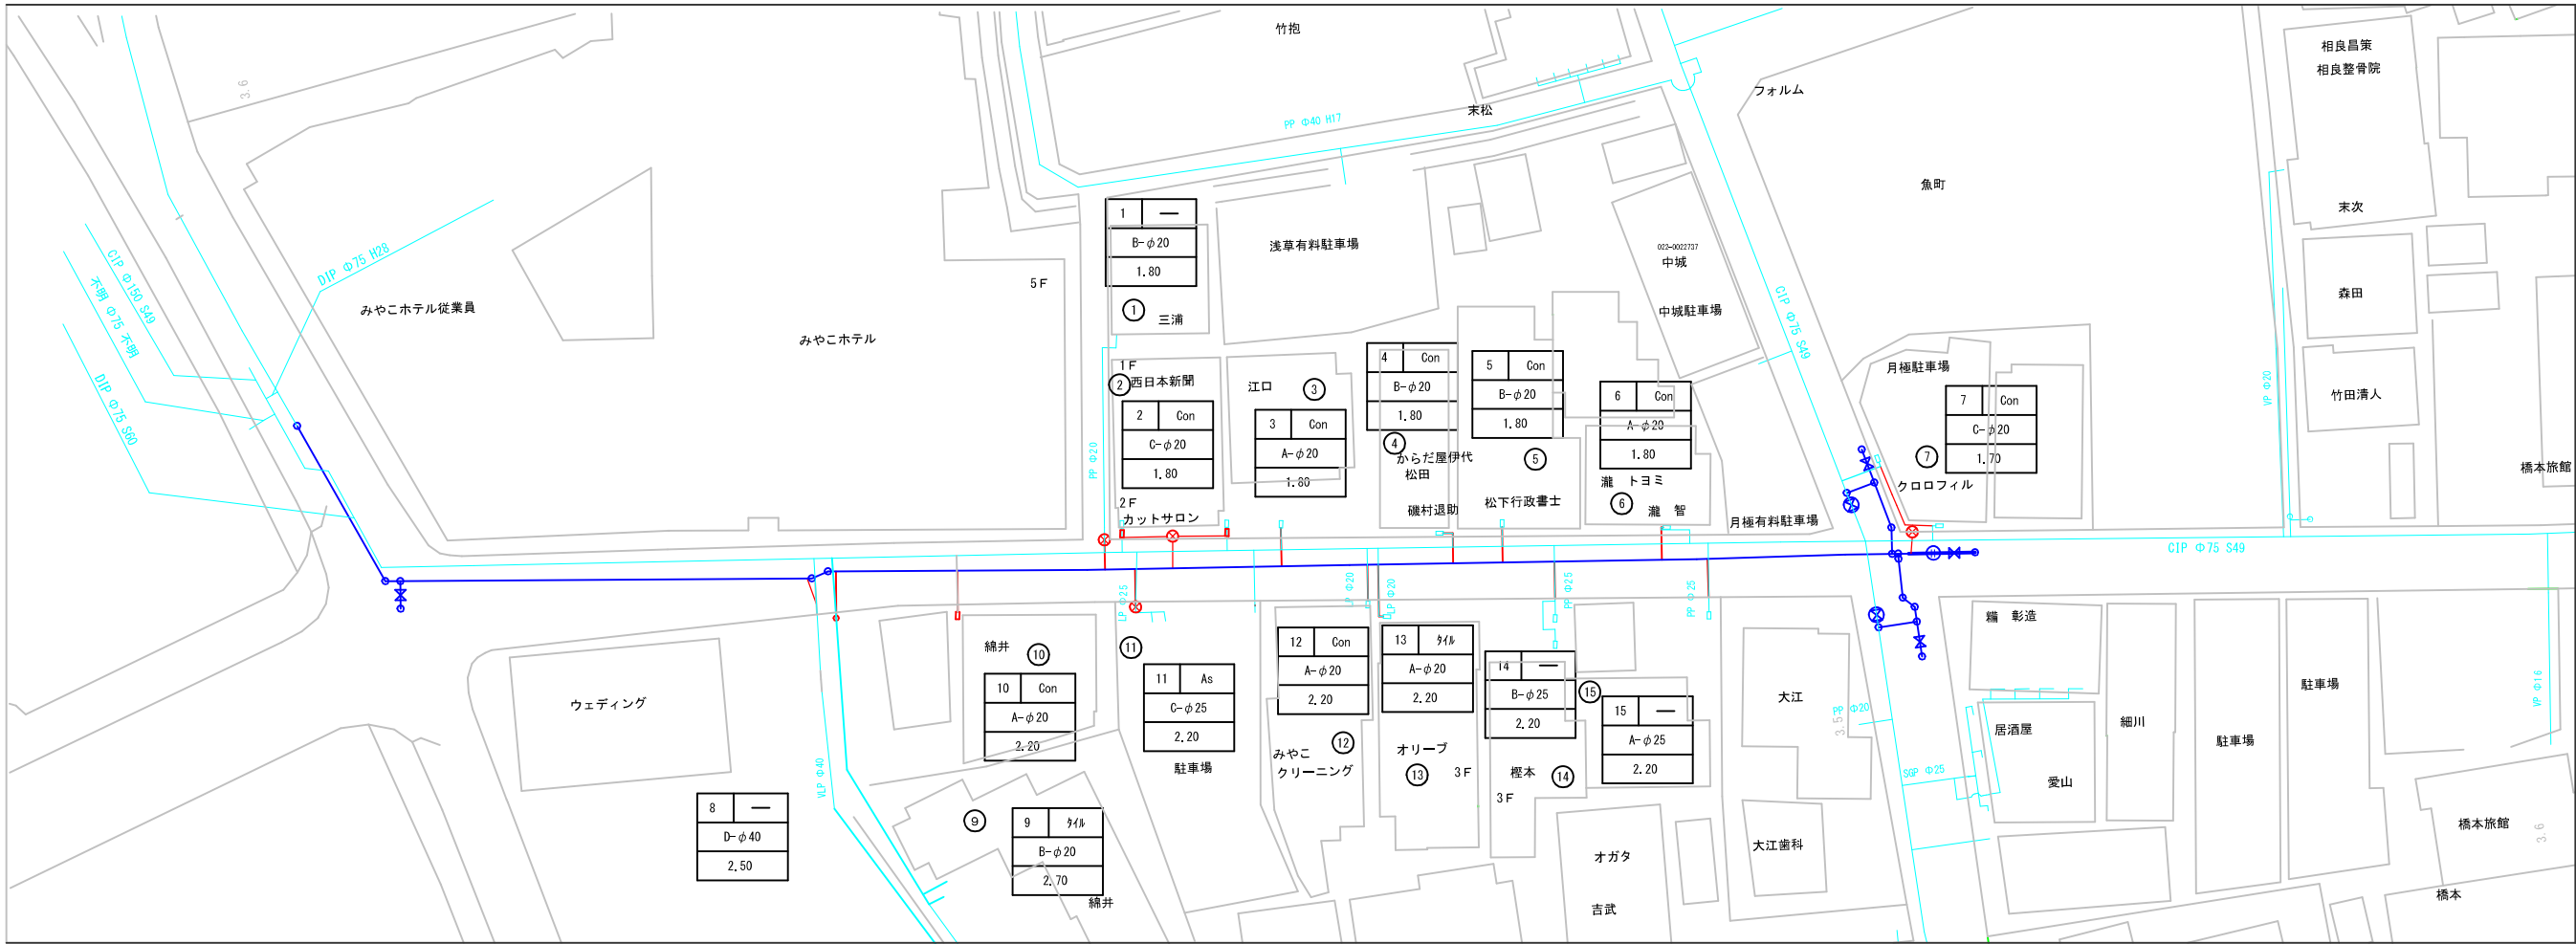

給水 番号	宅地番号	給水 タイプ	本管口径 (mm)	給水口径 (mm)	管種	直結止水栓 第1止水栓	PE・HIソケット	PE45° エルボ	境界までの 距離(m)	メーターユニオン	ソケット
							(PEソケット)			(PEオネジ)	
1	三浦	B	150	20	PE	—	—	—	1.80	1	1
2	西日本新聞	C	150	20	PE	φ 20	—	—	1.80	2	2
3	江口	A	150	20	PE	φ 20 × φ 13	—	—	1.80	2	—
4	磯村	B	150	20	PE	—	—	—	1.80	1	1
5	松下	B	150	20	PE	—	—	—	1.80	1	1
6	瀧	A	150	20	PE	φ 20 × φ 13	—	—	1.80	2	—
7	クロロフィル	C	150	20	PE	φ 20	—	—	1.40	2	2
8	みやこホテル	D	150	40	PE	—	φ 50 × φ 40	2	2.50	2	—
9	綿井	B	150	20	PE	—	—	—	2.50	1	1
10	綿井	A	150	20	PE	φ 20 × φ 13	—	—	2.20	2	—
11		C	150	25	PE	φ 25	—	—	2.20	2	1
12	みやこクリーニング	A	150	20	PE	φ 20 × φ 13	—	—	2.20	2	—
13	オリーブ	A	150	20	PE	φ 20 × φ 13	—	—	2.20	2	—
14	榎本	B	150	25	PE	—	—	—	2.20	1	1
15		A	150	25	PE	φ 25	—	—	2.20	2	—

工事年度	令和 3 年 度給工 決定後				第 号	工区
工事名	配水管布設替工事(宮市町1工区)					工事
工事箇所	行橋 郡	町 村	宮市町	地内		
図面名	弁室標準図・掘削埋戻断面図					
縮 尺	1/10	図面番号	全	葉之内	号	
事務所名	行橋市環境水道部上水道課					
認 可	☐ 当 初 ☐ 第 回変更	認 可	☐ 当 初 ☐ 第 回変更	☐	査 定	

仕 切 弁 室

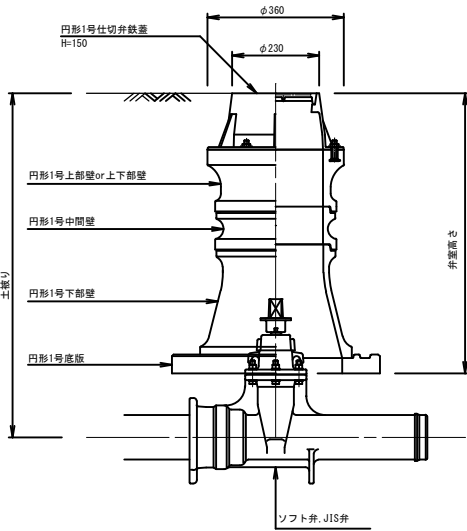

φ50用仕切弁室材料表

	高さ (m)	配 管 土 被 り						
		0.60	0.70	0.80	0.90	1.00	1.10	1.20
鉄 蓋	0.15	1	1	1	1	1	1	1
調整リング	0.05	1						
	0.10			1				
上部壁	0.15		1	1	1	1	1	1
上下部壁	0.15							
	0.30	1						
中部壁	0.10						1	
	0.15							
	0.20				1			1
	0.30					1	1	1
下部壁	0.30		1	1	1	1	1	1
底 版	0.04	1	1	1	1	1	1	1
弁 室 高 さ		0.54	0.64	0.74	0.84	0.94	1.04	1.14

φ75～φ100用仕切弁室材料表

	高さ (m)	配 管 土 被 り						
		0.60	0.70	0.80	0.90	1.00	1.10	1.20
鉄 蓋	0.15	1	1	1	1	1	1	1
調整リング	0.05			1				
	0.10		1					
上部壁	0.15			1	1	1	1	1
上下部壁	0.15							
	0.30	1	1					
中部壁	0.10					1		
	0.15				1	1	1	1
	0.20						1	
	0.30							1
下部壁	0.30			1	1	1	1	1
底 版	0.04	1	1	1	1	1	1	1
弁 室 高 さ		0.49	0.59	0.69	0.79	0.89	0.99	1.09


φ150用仕切弁室材料表

	高さ (m)	配 管 土 被 り						
		0.60	0.70	0.80	0.90	1.00	1.10	1.20
鉄 蓋	0.15	1	1	1	1	1	1	1
調整リング	0.05	1			1			
	0.10			1				
上部壁	0.15				1	1	1	1
上下部壁	0.15	1						
	0.30		1	1				
中部壁	0.10						1	
	0.15					1	1	1
	0.20							1
	0.30							
下部壁	0.30				1	1	1	1
底 版	0.04	1	1	1	1	1	1	1
弁 室 高 さ		0.39	0.49	0.59	0.69	0.79	0.89	0.99

弁 室 標 準 図

S=1/10

消 火 栓 室

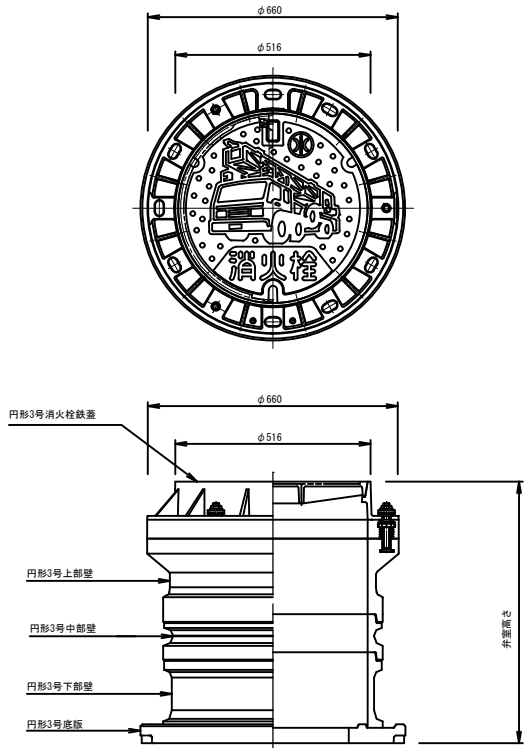


消火栓室材料表

	高さ (m)	配 管 土 被 り						
		0.70	0.80	0.90	1.00	1.10	1.20	
鉄 蓋	0.10	1	1	1	1	1	1	
上部壁	0.20	1	1	1	1	1	1	
中部壁	0.10			1		1		
	0.20						1	
	0.30							
下部壁	0.20							
	0.30	1	1	1				
	0.50				1	1	1	
底 版	0.04	1	1	1	1	1	1	
弁 室 高 さ		0.64	0.64	0.74	0.84	0.94	1.04	

注記) 管路遮断弁の弁体高さは、ソフトシール仕切弁(JWWA B 120)より
200mm程度高いので、弁室築造においては注意すること。

掘削埋戻断面図

S=1/20

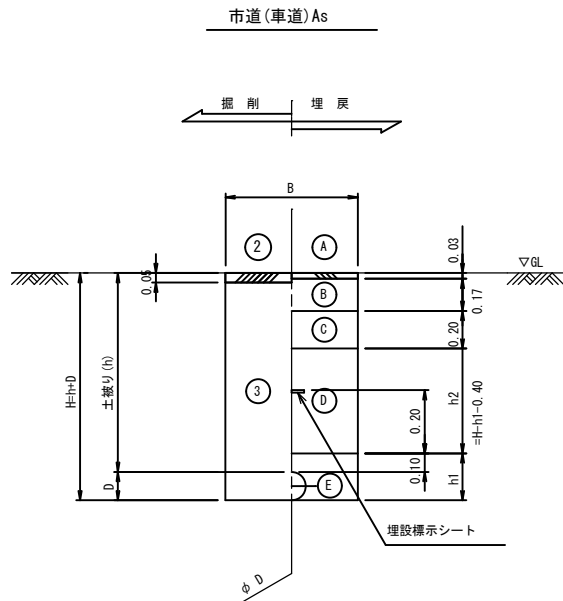

寸 法 表

項 目		DCIP(GX形)			給水管			
		φ150	φ100	φ75	φ50	φ40	φ30	φ25以下
掘削幅(B)	素掘	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55
	土留	0.85	0.85	0.85	-	-	-	-
管外径(D)		0.17	0.12	0.09	0.06	0.05	0.04	0.03
下部埋戻(h1)		0.27	0.22	0.19	0.16	0.15	0.14	0.13

単位(m)