



位置図

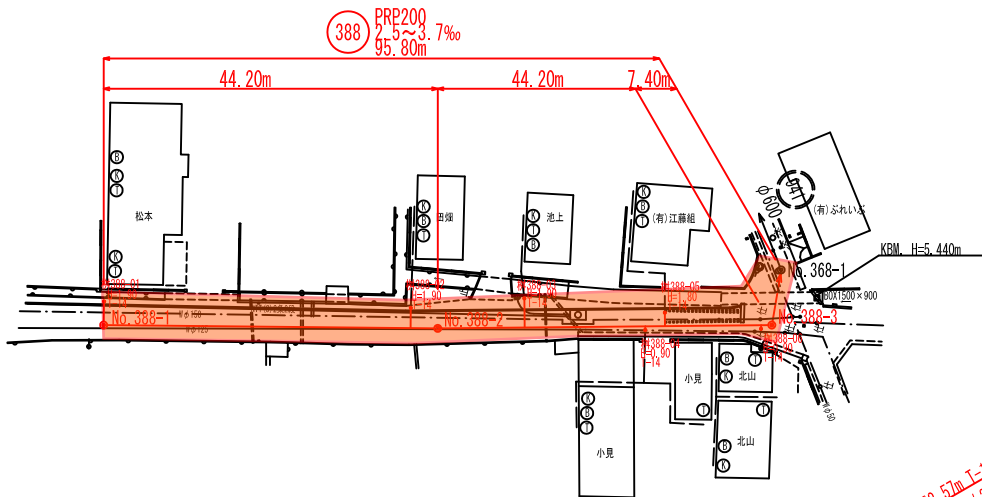

行 橋 市			
行橋市公共下水道事業			
工 事 年 度	令和元年度 号		
工 事 箇 所	西宮市五丁目 地内		
工 事 名 称	行事地区面整備管渠築造工事(西宮市一工区)		
路 線 番 号			
図 面 名 称	位置図		
図 面 番 号	全 8 葉 中 1 号	縮 尺	


平面図 S=1:500



凡 例	
—●—	組立2号マンホール
—●—	組立1号マンホール
—○—	組立0号マンホール
—●—	小型マンホール(塩ビ製)
—●—	汚水樹

行 橋 市	
行橋市公共下水道事業	
工 事 年 度	令和元年度 号
工 事 箇 所	西宮市五丁目 地内
工 事 名 称	行橋地区面整備管渠築造工事(西宮市一工区)
路 線 番 号	(388)
図 面 名 称	平面図・縦断面図・横断面図
図 面 番 号	全 8 葉 中 2 号 縮 尺 図 示


縦断面図 縦 S=1:100
横 S=1:500

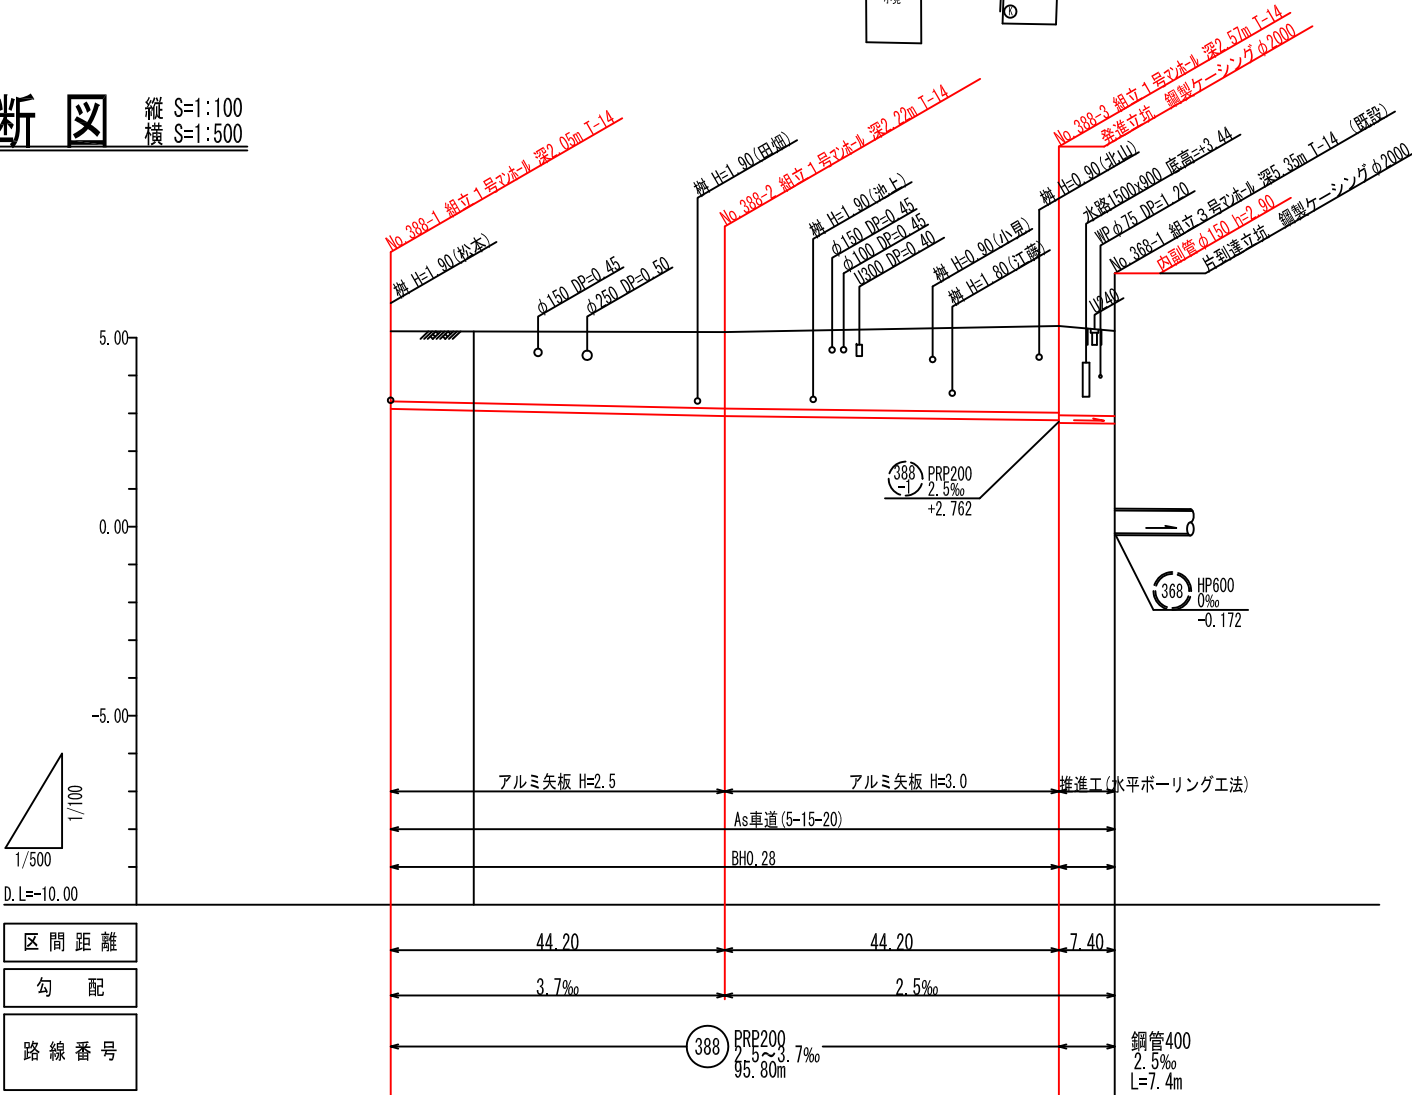


区 間 距 離	
勾 配	
路 線 番 号	
地 盤 高	
土 被 り	
管 底 高	
掘 削 高	
掘 削 深	
追 加 距 離	
単 距 離	

	5.17	5.16		5.15		5.31	5.18
	1.86 (1.88)	1.89 (1.95)		2.00 2.02	(2.16)	2.29 2.37 (2.31)	2.25
	3.111	3.070		2.947 2.927		2.816 2.742	2.723
	3.008	2.967		2.844 2.824		2.713 2.639	2.620
	2.16 (2.18)	2.19 (2.25)		2.31 2.33	(2.47)	2.60 2.67 (2.62)	2.56
	0.00	11.00		44.20		88.40	95.80
0.00		11.00		33.20		44.20	7.40

横断面図 S=1:100

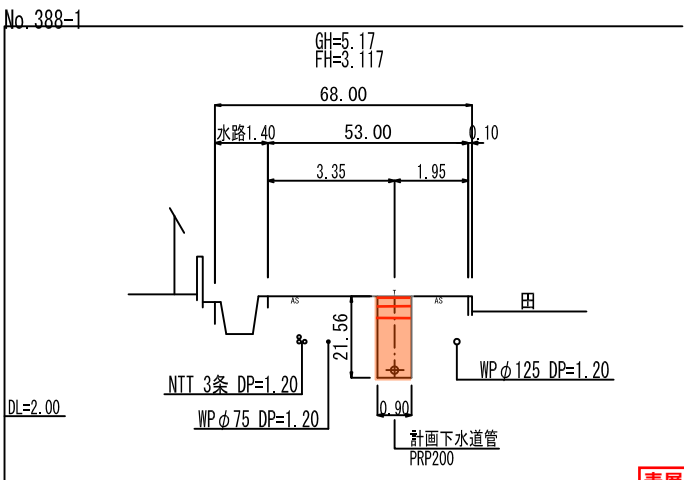


表層 t=50mm 再生密粒度As13mm
上層路盤t=150mm 再生粒調碎石
下層路盤t=200mm 再生クラッシャーラン

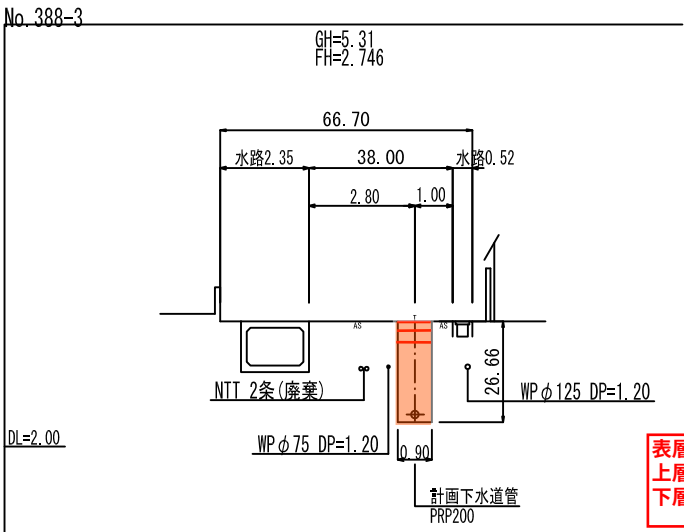

表層 t=50mm 再生密粒度As13mm
上層路盤t=150mm 再生粒調碎石
下層路盤t=200mm 再生クラッシャーラン



行 橋 市			
行橋市公共下水道事業			
工 事 年 度	令和 元年度 号		
工 事 箇 所	西宮市五丁目 地内		
工 事 名 称	行事地区面整備汚水管渠築造工事(西宮市一工区)		
路 線 番 号	(388)		
図 面 名 称	推進詳細図		
図 面 番 号	全 8 葉 中 3 号	縮尺	S=1:100

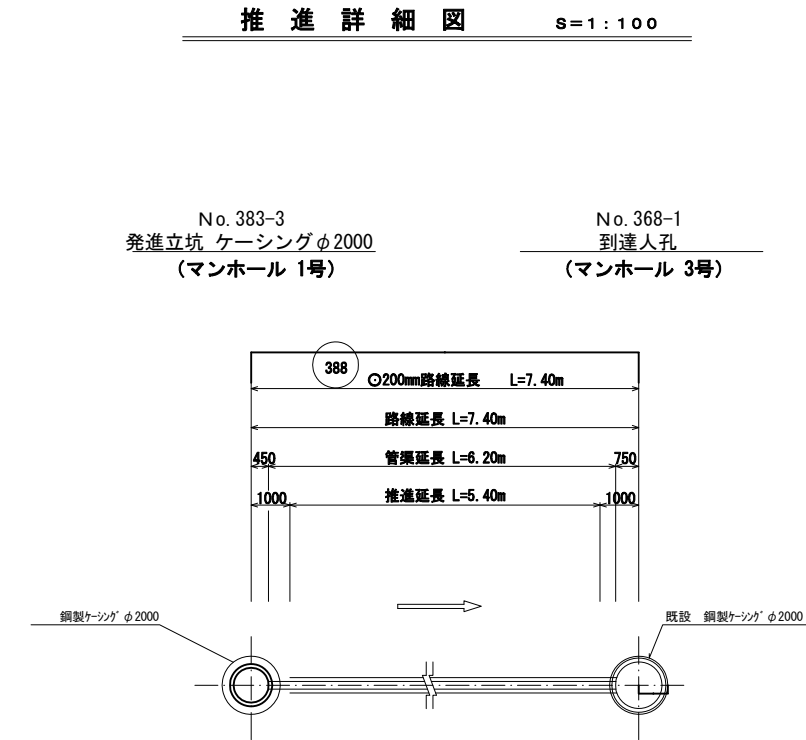

工 種	単 位	388	備 考
路線延長	m	7.40	
管渠延長	m	6.20	
推進延長	m	5.40	
管布設延長	m	0.80	
鋼管	本		
鋼管	本	6	φ400 L=1.0m／本
塩ビ管	本	5	L=1.0m／本
スペーサー	個	5	

No. 388-3 発進立坑構造図




S=1:30

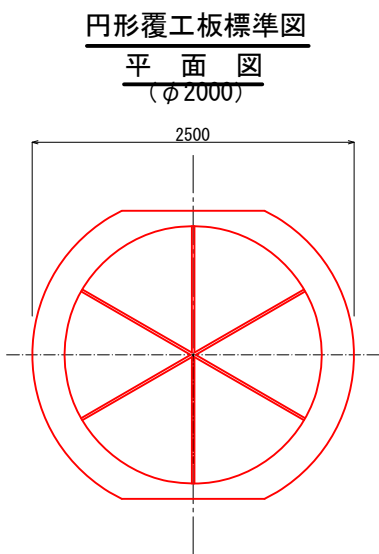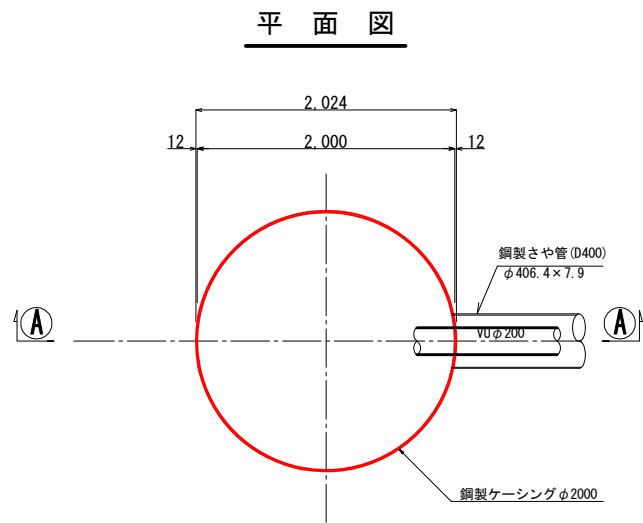

① - ① 断面図

圧入掘削完了図


底盤コンクリート打設・引抜き完了図

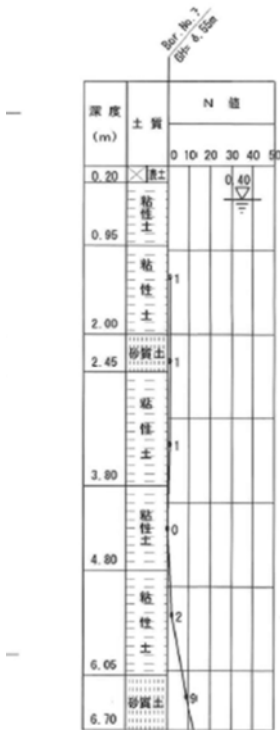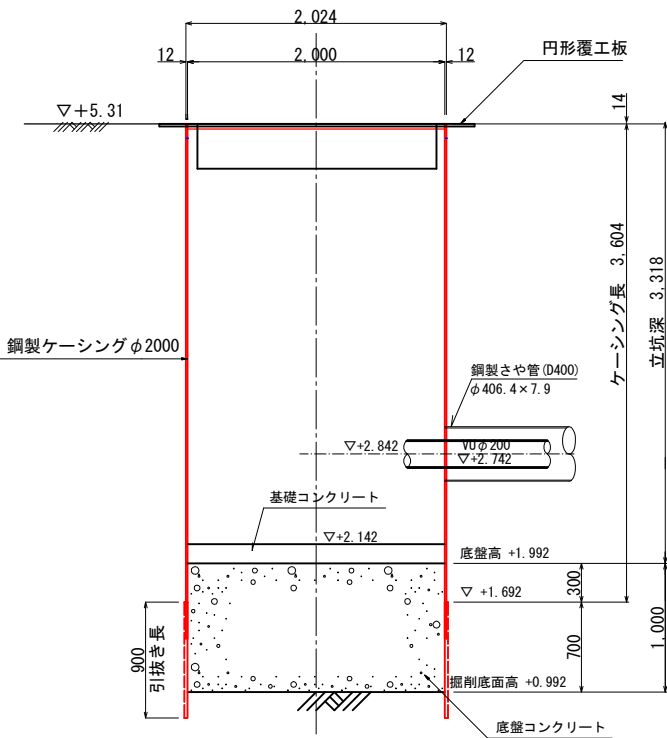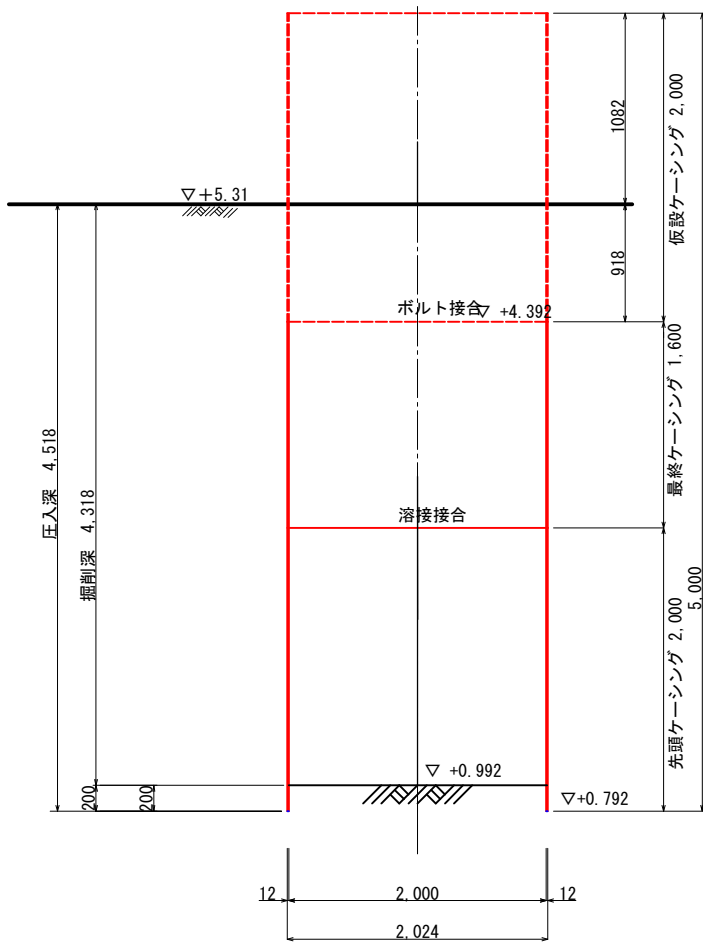


388路線薬液注入図 S=1:30

No. 388-3発進立坑

平面図

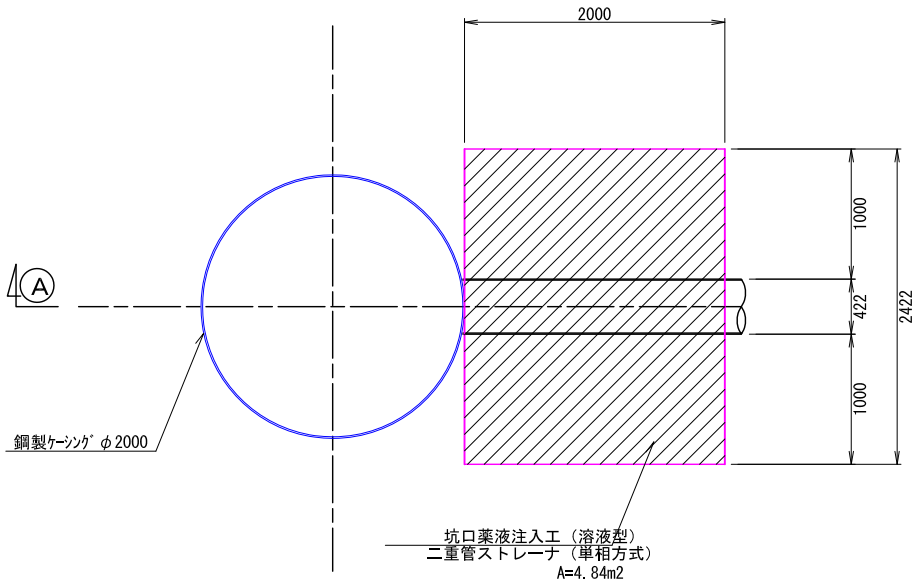


①—①断面図

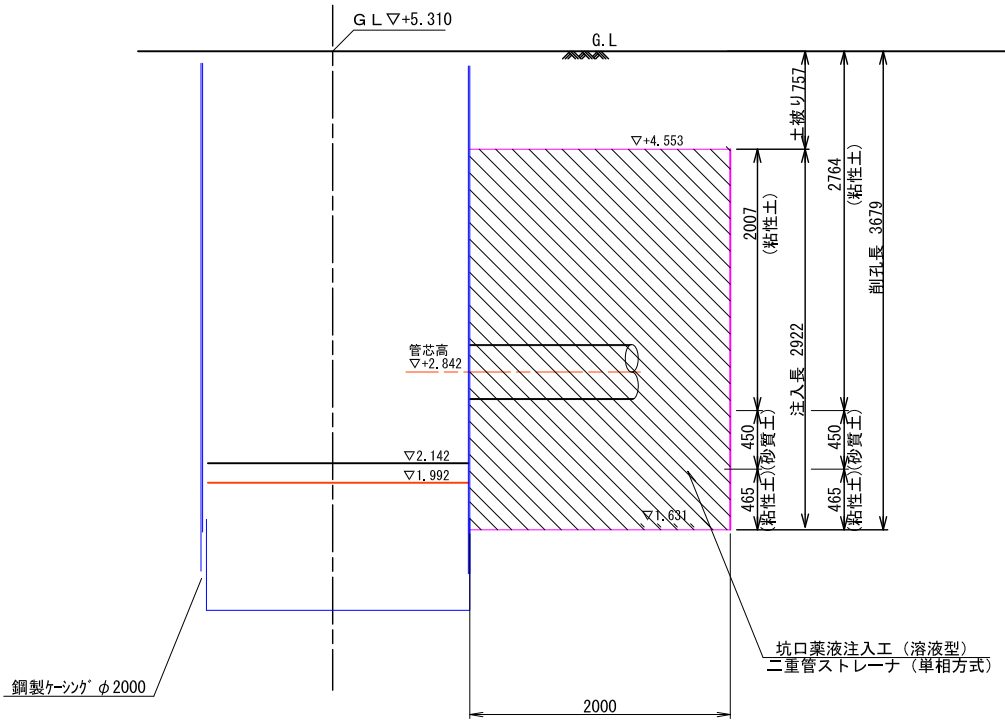


No. 368-1既設立坑

平面図

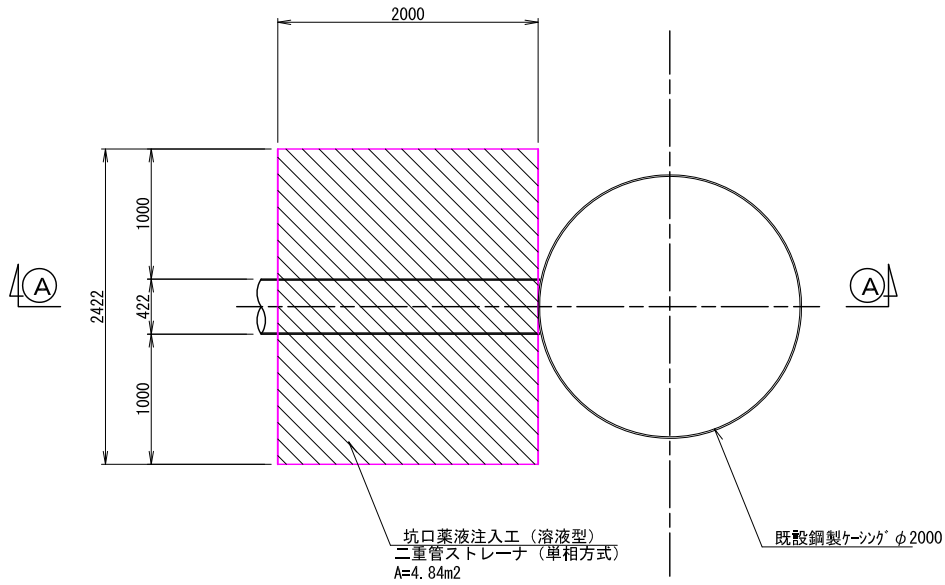


①—①断面図

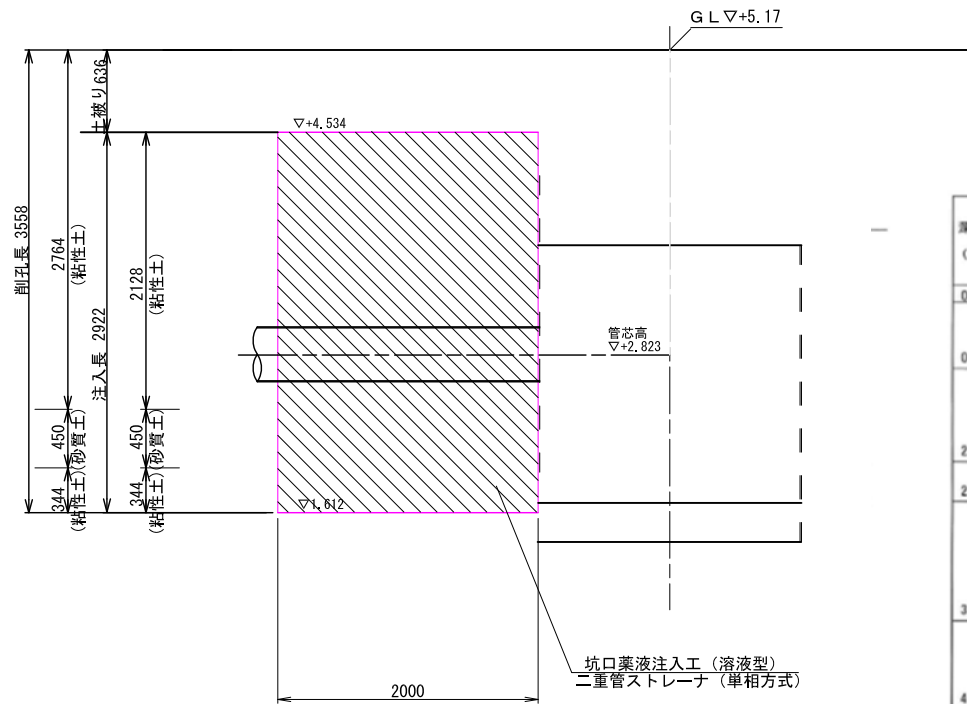

坑口薬液注入工

断面図

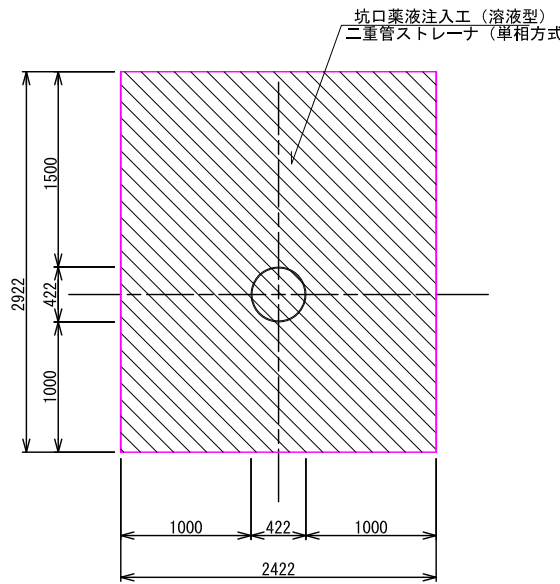


深度 (m)	土質	N 値				
		0	10	20	30	40
0.20	粘土					
0.95	粘土					
2.00	粘土					
2.45	砂質土					
3.80	粘土					
4.80	粘土					
6.05	粘土					
6.70	砂質土					

組立 1 号マンホール標準構造図 S=1:20


内径900mm円形

平面図

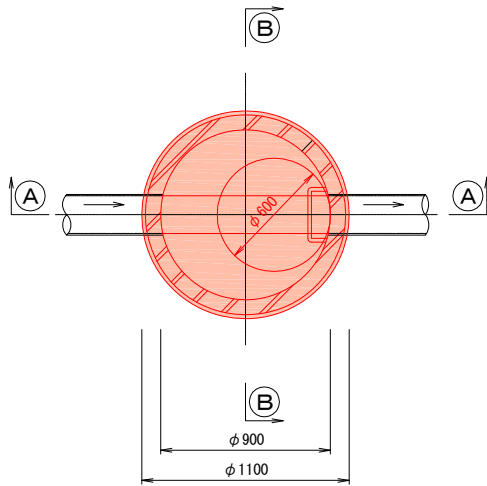

①-①断面図


②-②断面図

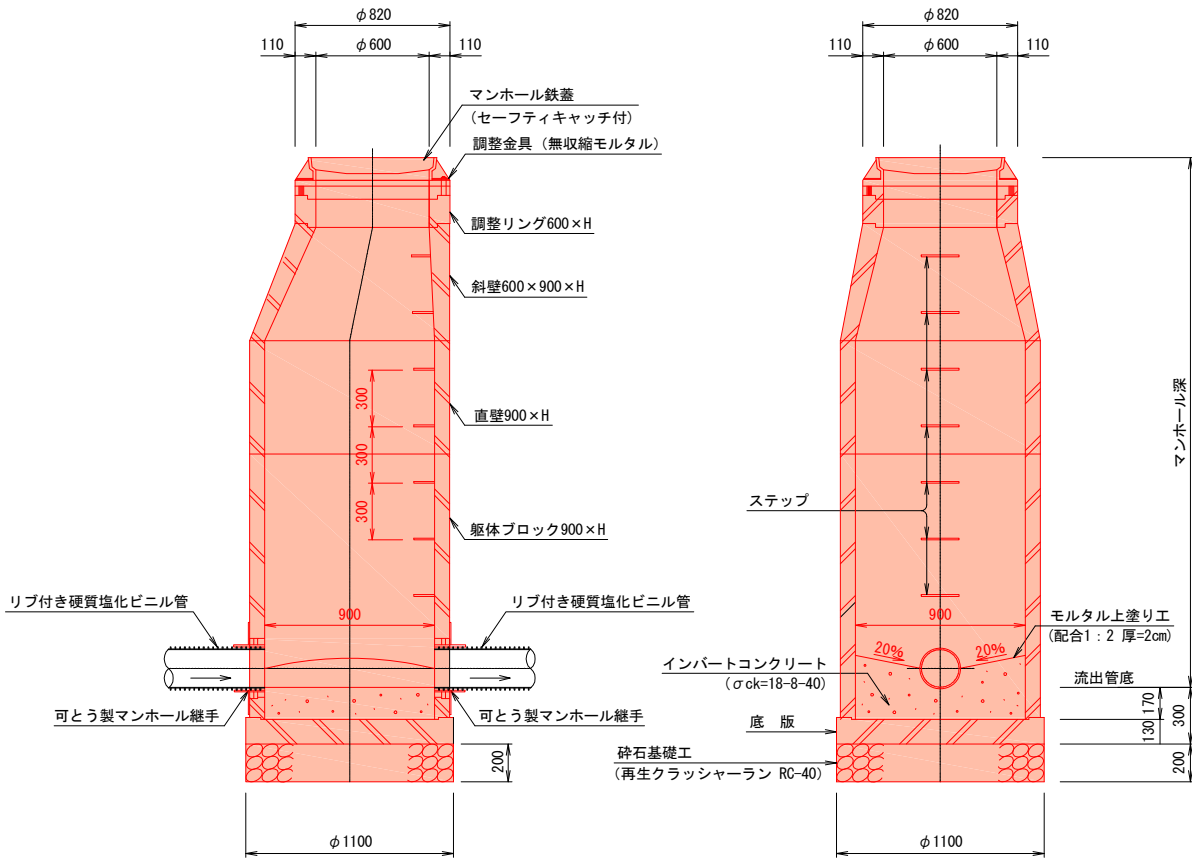


※ 蓋の開閉は、上流より下流へ開くものとする。

副管設置工構造図 S=1:30

平面図
(内副管タイプ)

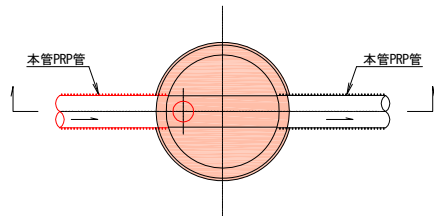

断面図

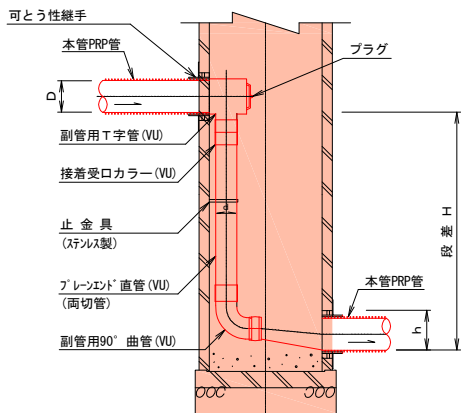

S=1 : 20

標準タイプ



タイプA

(本管までの距離が短い場合)



(人孔直結)



※()内数値は、本管径φ150の場合を示す。

※公共ますの鑄鉄蓋は官地から民地へ開くものとする。

土工標準図

行 橋 市			
行橋市公共下水道事業			
工 事 年 度	令和元年度		
工 事 箇 所	西宮市五丁目 地内		
工 事 名 称	行事地区環境整備事業施工工事(西宮市一工区)		
路 線 番 号			
図 面 名 称	取付管布設標準図 土質工標準図		
図 面 番 号	全 8 葉 中 7 号	縮尺	図 示

素掘部（本管&取付管）



土留部（本管）



土留平面图(管路部)



アルミ矢板（建込矢板）

掘削深	矢板長	支保材 段数	掘入れ
$1.50 < H \leq 1.80\text{m}$	2.00m	1 段	20cm以上
$1.80 < H \leq 2.00\text{m}$	2.50m	1 段	
$2.00 < H \leq 2.30\text{m}$	2.50m	2 段	
$2.30 < H \leq 2.80\text{m}$	3.00m	2 段	
$2.80 < H \leq 3.30\text{m}$	3.50m	2 段	

行 橋 市			
行橋市公共下水道事業			
工 事 年 度	令和元年度 号		
工 事 箇 所	西宮市五丁目 地内		
工 事 名 称	行事地区面整備管渠築造工事(西宮市一工区)		
路 線 番 号			
図 面 名 称	舗装復旧図		
図 面 番 号	全 8 葉 中 8 号	縮尺	図示

舗装復旧図 S=1:10

市道As車道
(As5-15-20)

