



位置図

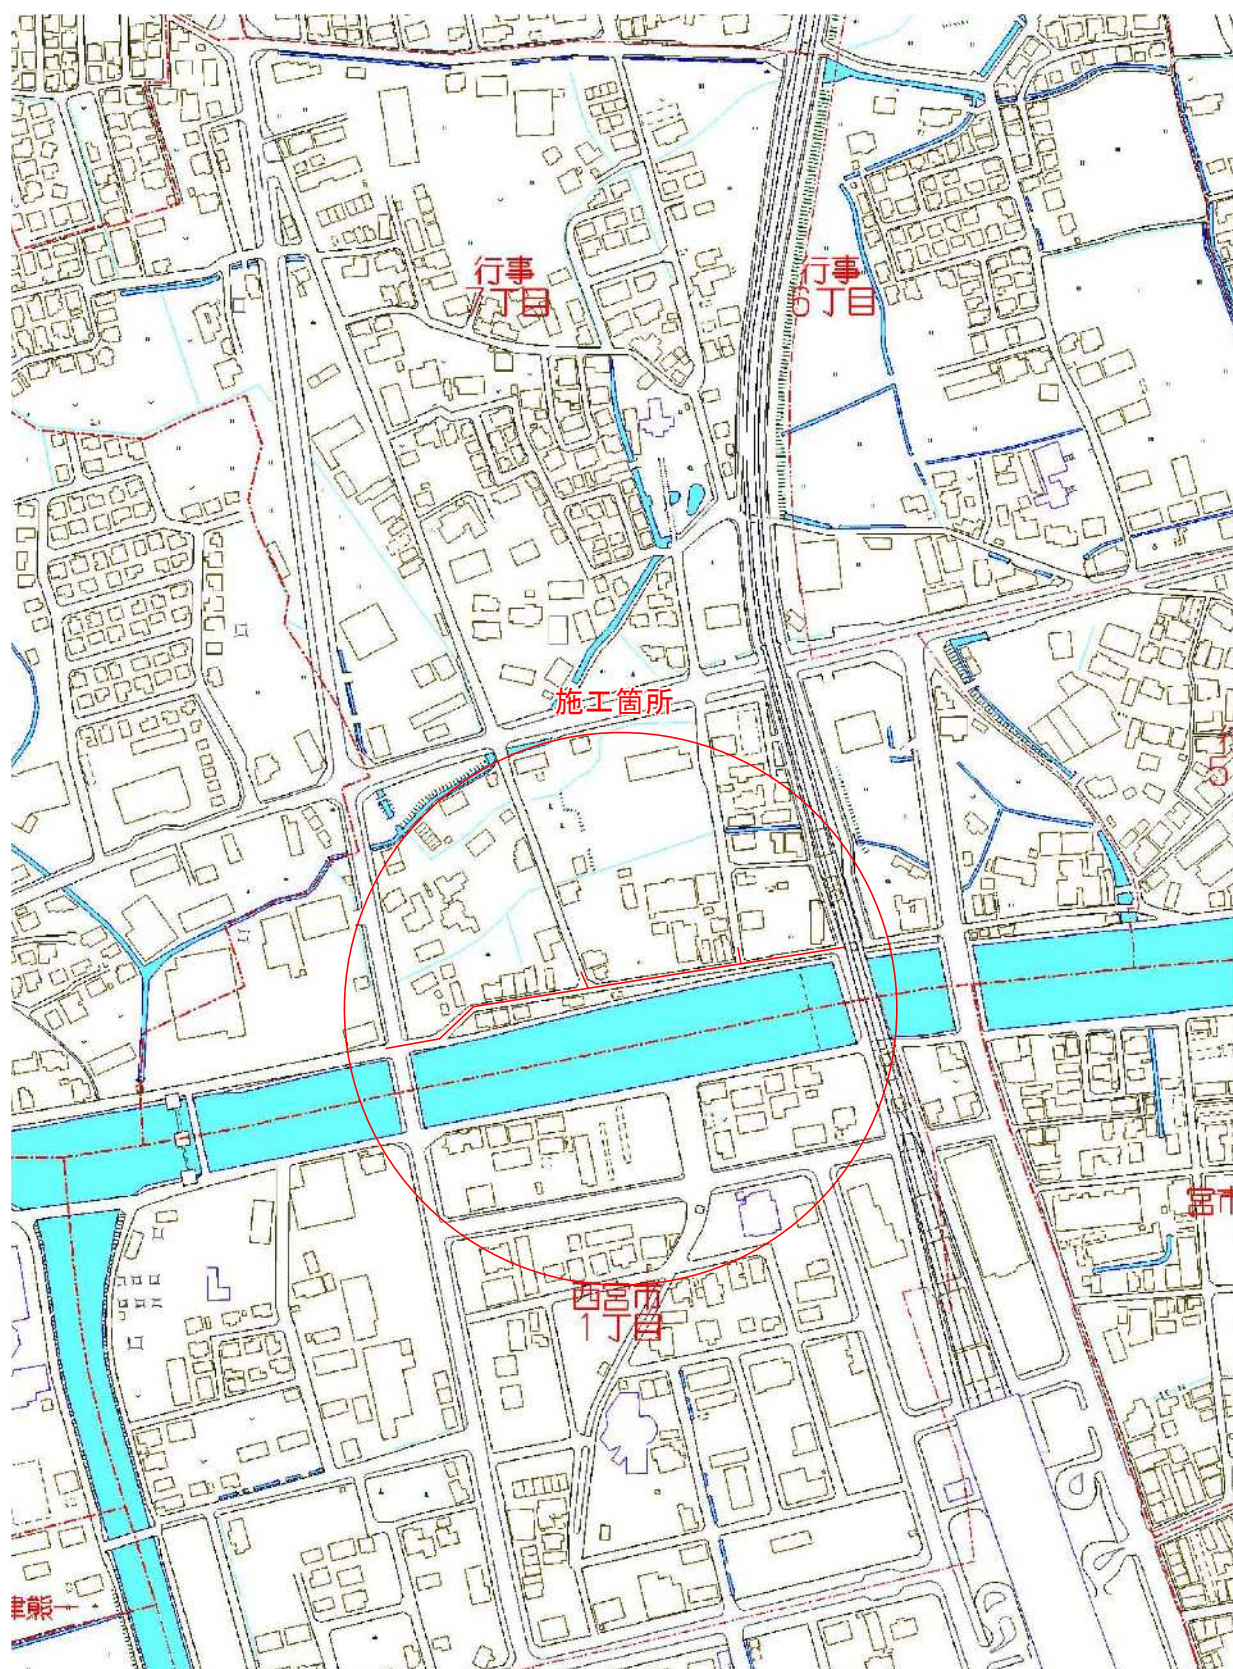


工 事 年 度	令和 4 年 度 起 工 第 号 工 区		
工 事 名	配水管布設替工事（行事七丁目）Ⅰ工区		
路 線 名	緑 筋 地区 橋		
工 事 箇 所	行 橋 市	町 村	行事七丁目 地内
図 面 名	位 置 図		
縮 尺	1/2500	図面番号	全 9 葉之内 1 号
事 務 所 名	行橋市環境水道部上水道課		
認 可	☐ 当 初	☐ 実 施	☐ 当 初 ☐ 査 定 ☐ 回 変 更 ☐ 回 変 更 ☐

位置図 S=1/5,000(A3)
S=1/2,500(A1)
(Ⅰ工区)

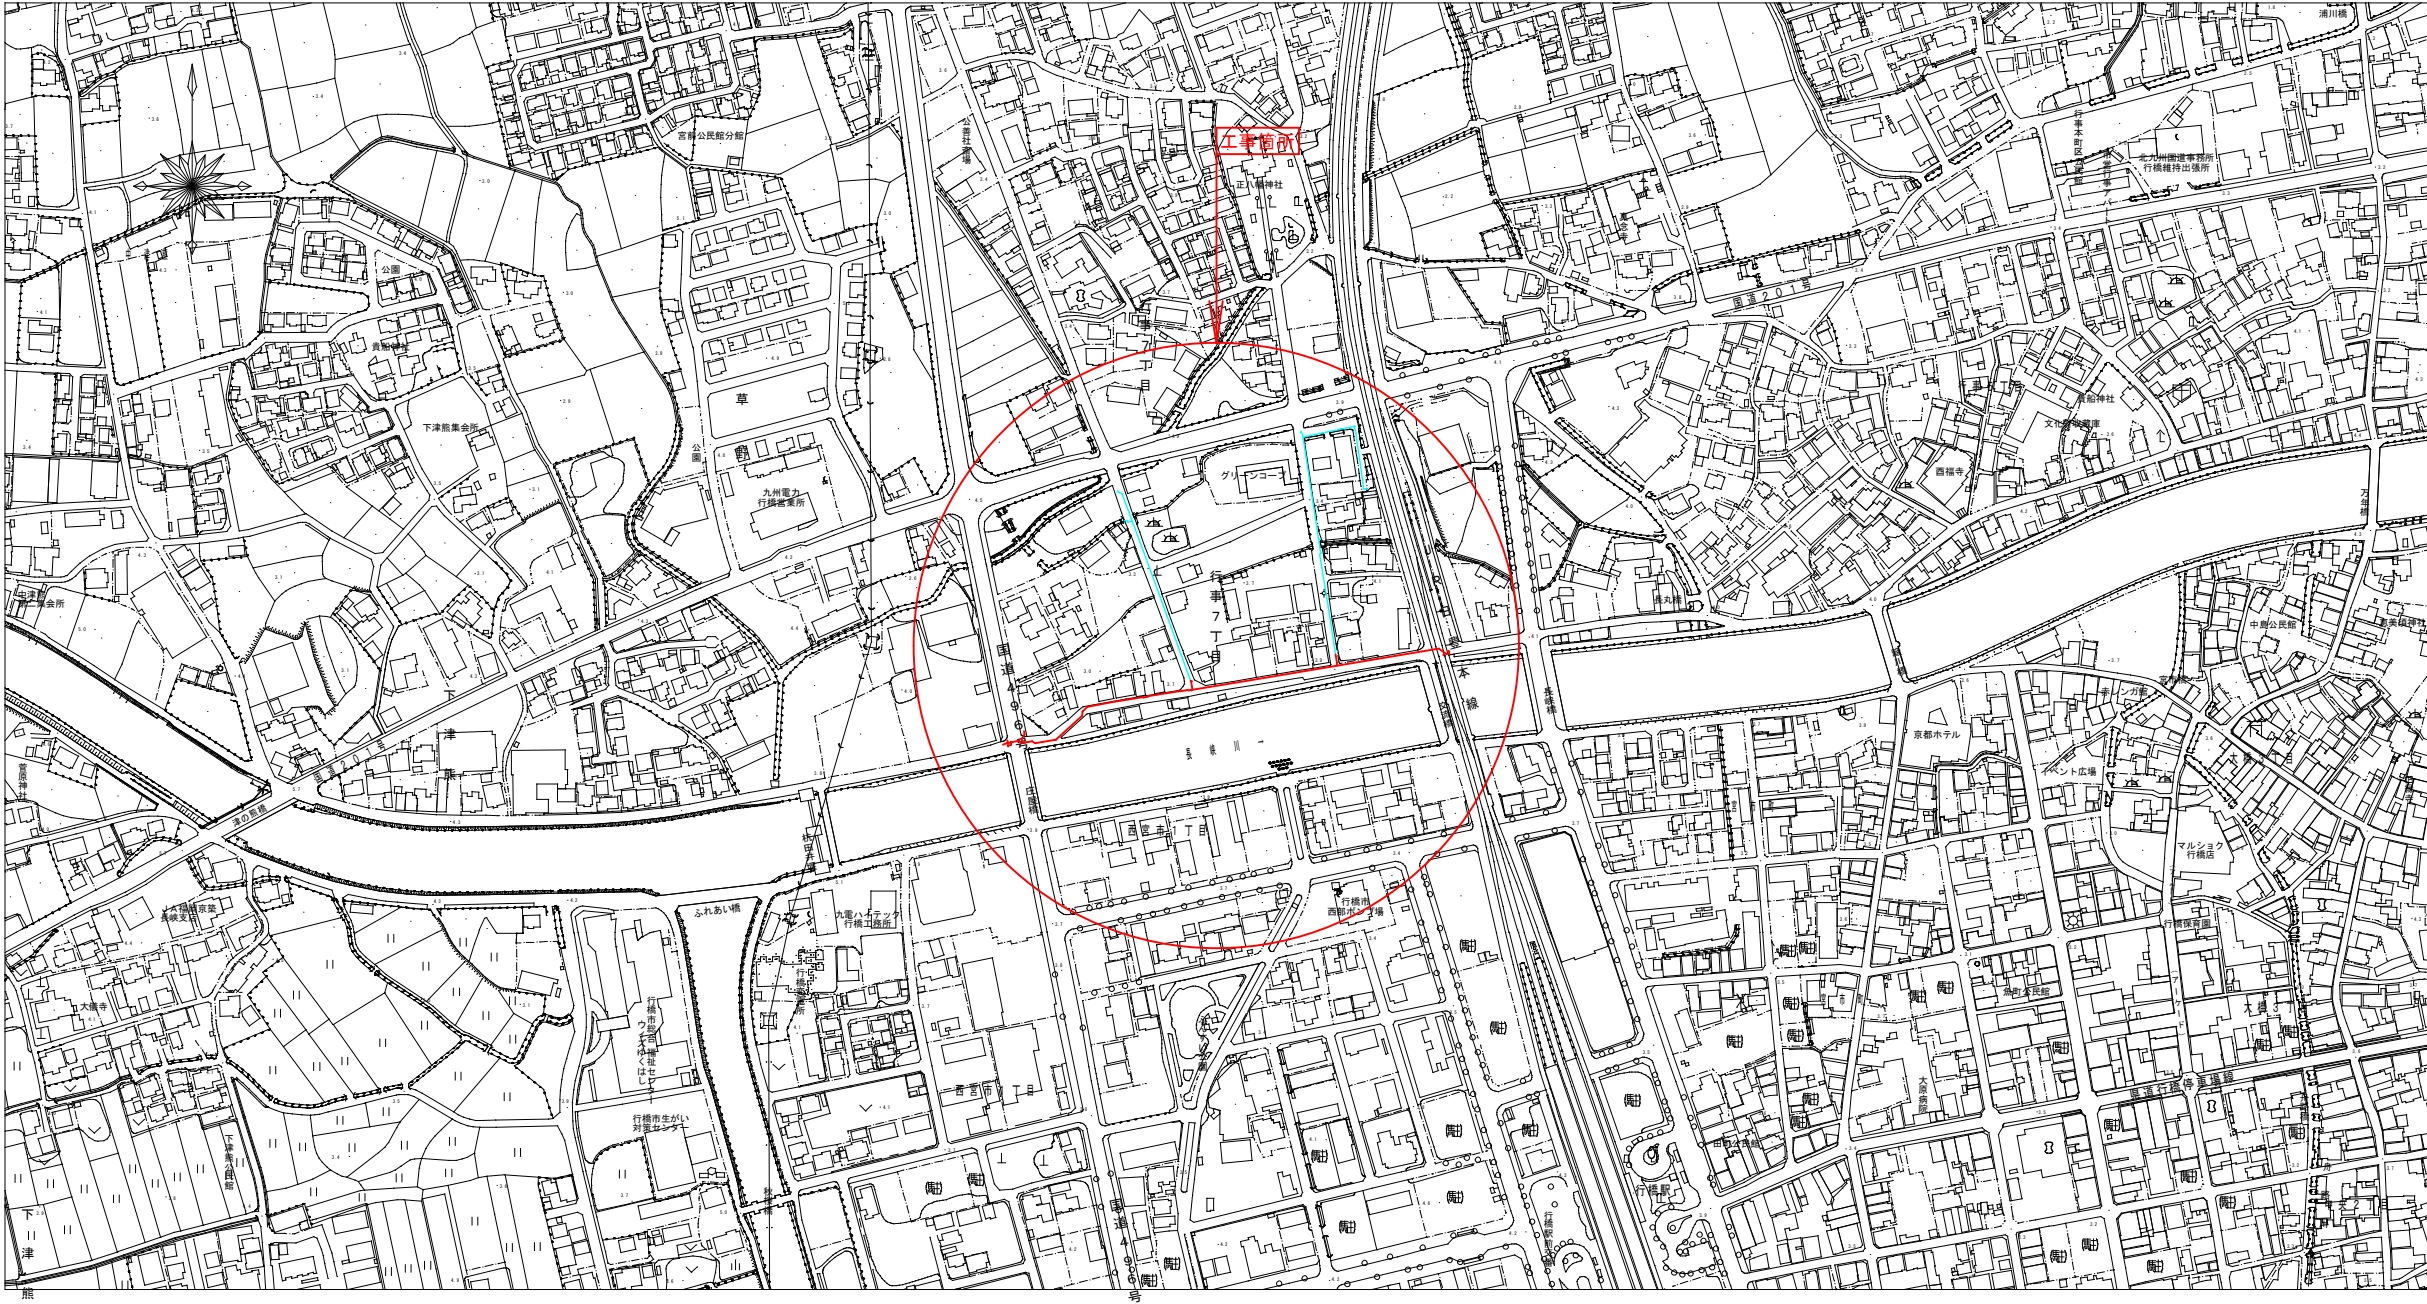

工事年度	令和4年度	起工第号	工区
工事名	配水管布設替工事(行事七丁目)1工区		
路線名	緑筋地区	橋	
工事箇所	行橋市	町村	行事七丁目 地内
図面名	計画平面図		
縮尺	1/500	図面番号	全9葉之内2号
事務所名	行橋市環境水道部上水道課		
認可当初	実当初	初査定	
可第回変更	施第回変更		





計画平面図 S=1/1000(A3)
S=1/500(A1)
(1工区)

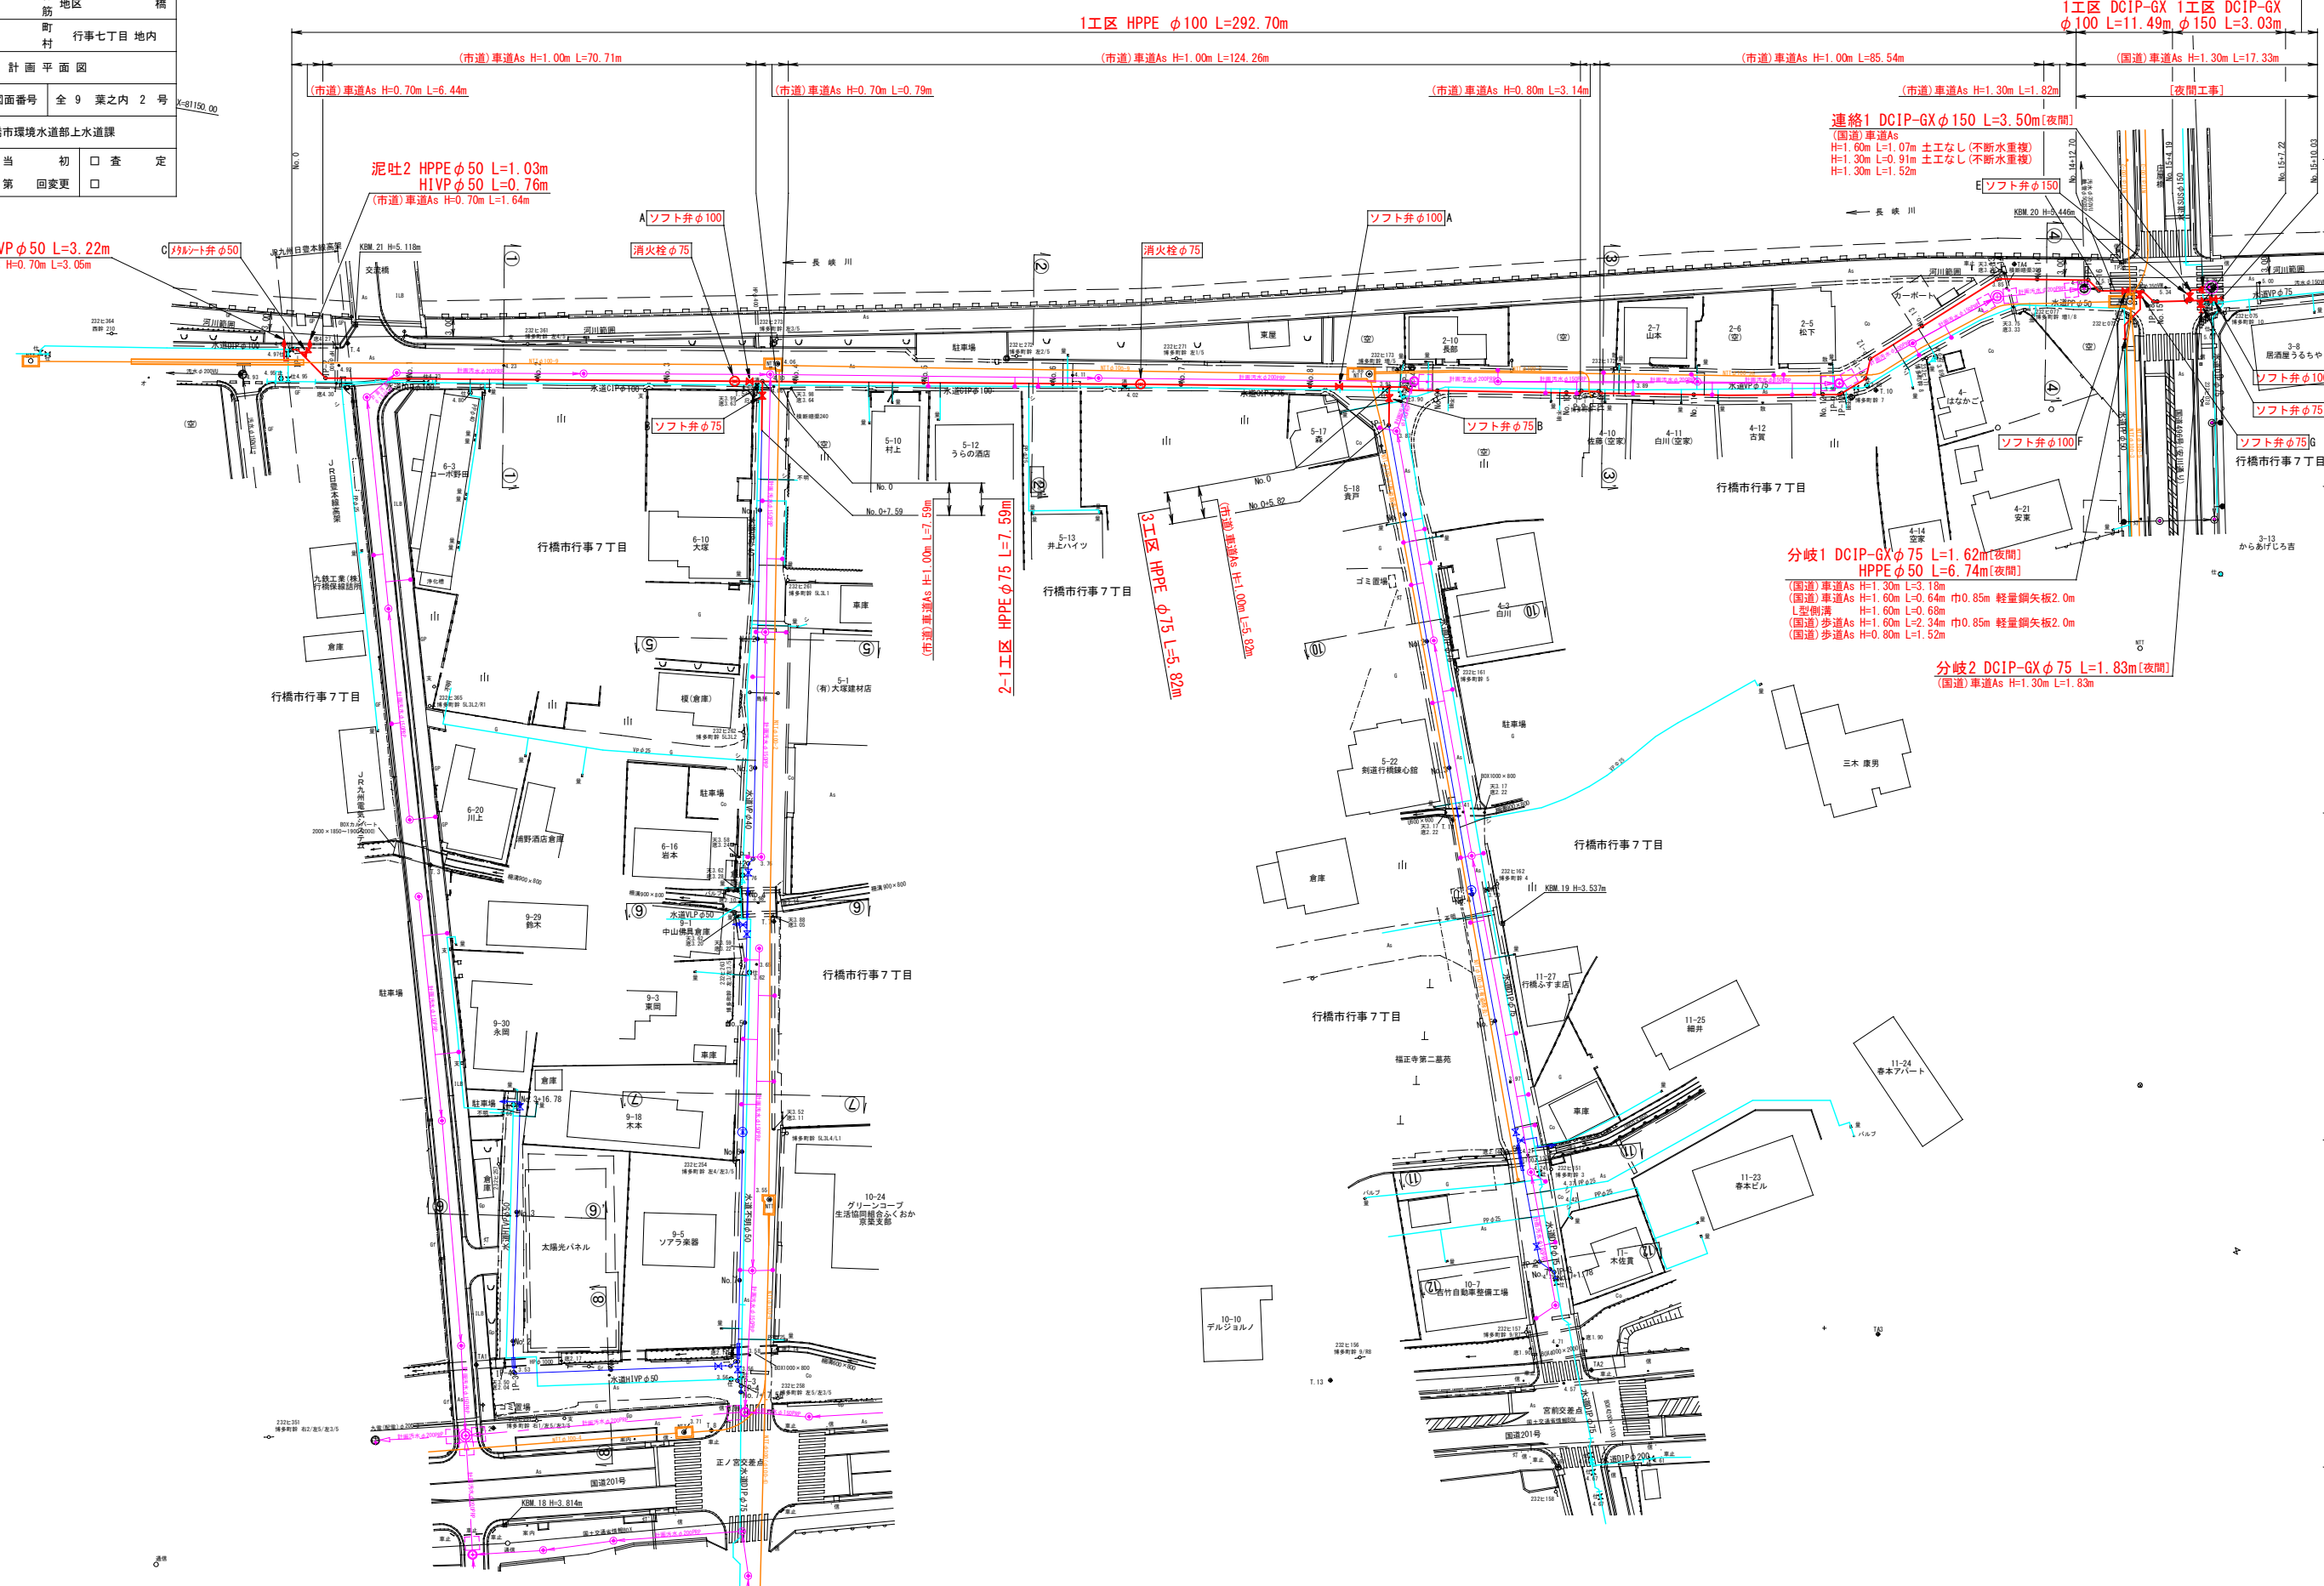

※世界測地系による座標値。


工 事 年 度	令和 4 年 度 起 工 第 号 工区		
工 事 名	配水管布設替工事（行事七丁目）Ⅰ工区		
路 線 名	緑 地区 橋		
工 事 箇 所	行 橋 (市) 町 村	行事七丁目 地内	
図 面 名	横 断 図		
縮 尺	1/100	図面番号	全 9 葉之内 3 号
事 務 所 名	行橋市環境水道部上水道課		
認 可	☐ 当 初	☐ 実 施	☐ 当 初
	☐ 第 回変更	☐ 第 回変更	☐ 査 定

横断図 S=1/200 (A3)
S=1/100 (A1)
(1工区)

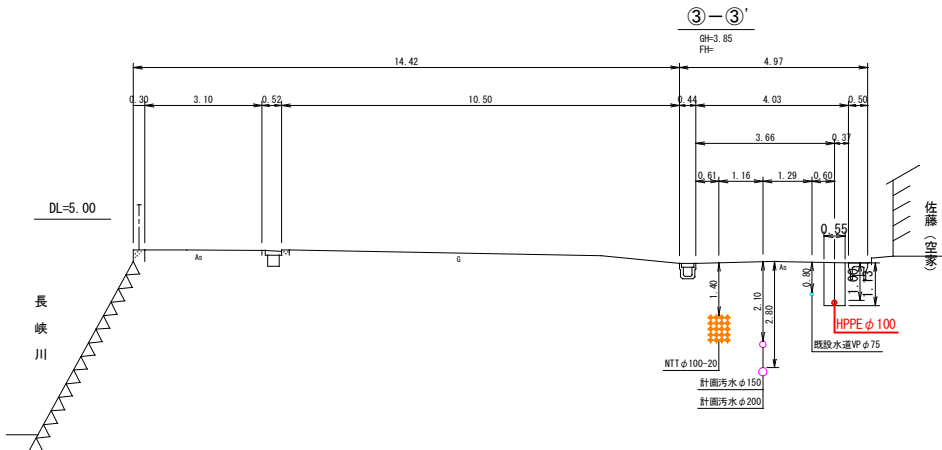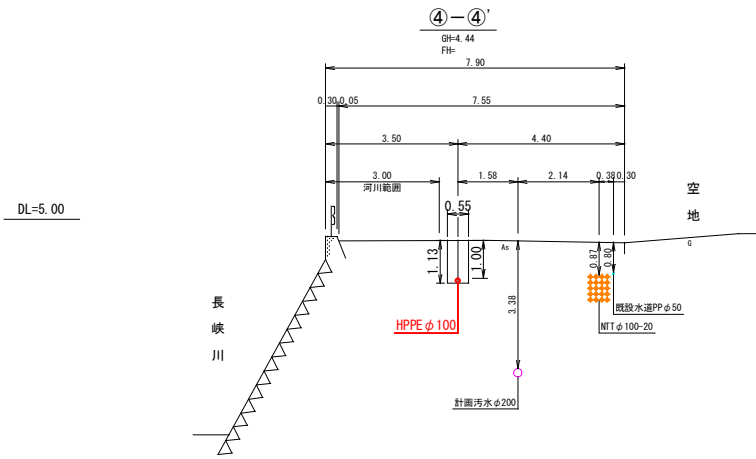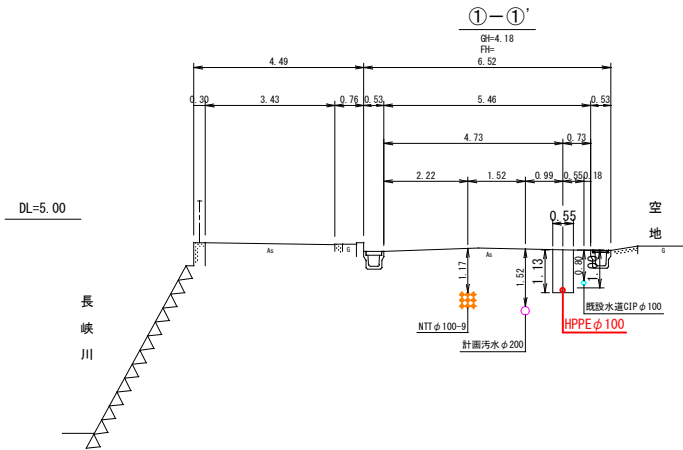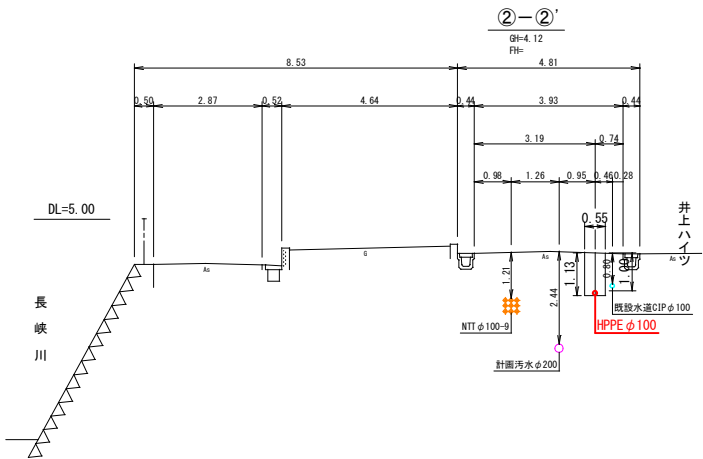


工 事 年 度	令和 4 年 度 起 工 第 号 工 区		
工 事 名	配水管布設替工事（行事七丁目）Ⅰ工区		
路 線 名	緑 筋 地 区 橋		
工 事 箇 所	行 橋 市 郡 町 村	行事七丁目 地内	
図 面 名	管 割 図（その１）		
縮 尺	Free	図面番号	全 9 葉之内 4 号
事 務 所 名	行橋市環境水道部上水道課		
認 □ 当 初	実 □ 当 初	□ 査 定	
可 □ 第 回変更	施 □ 第 回変更	□	


管 割 図
(1工区)



1工区

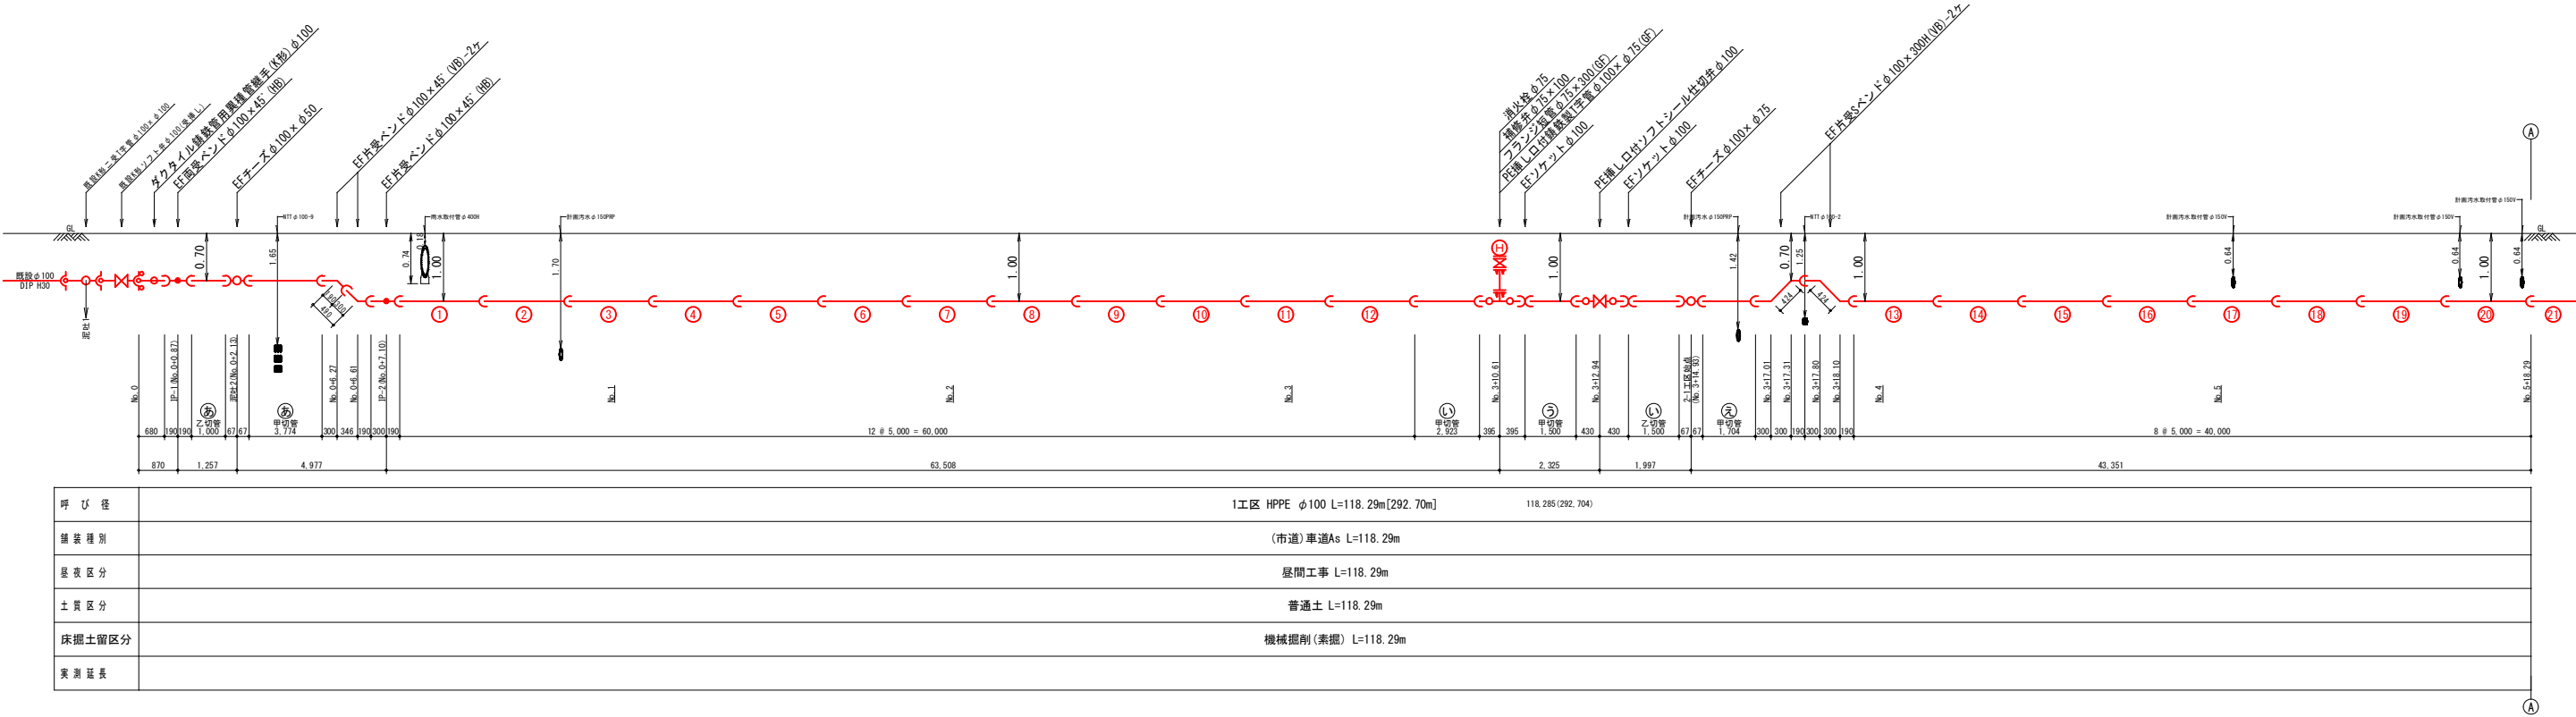


1工区

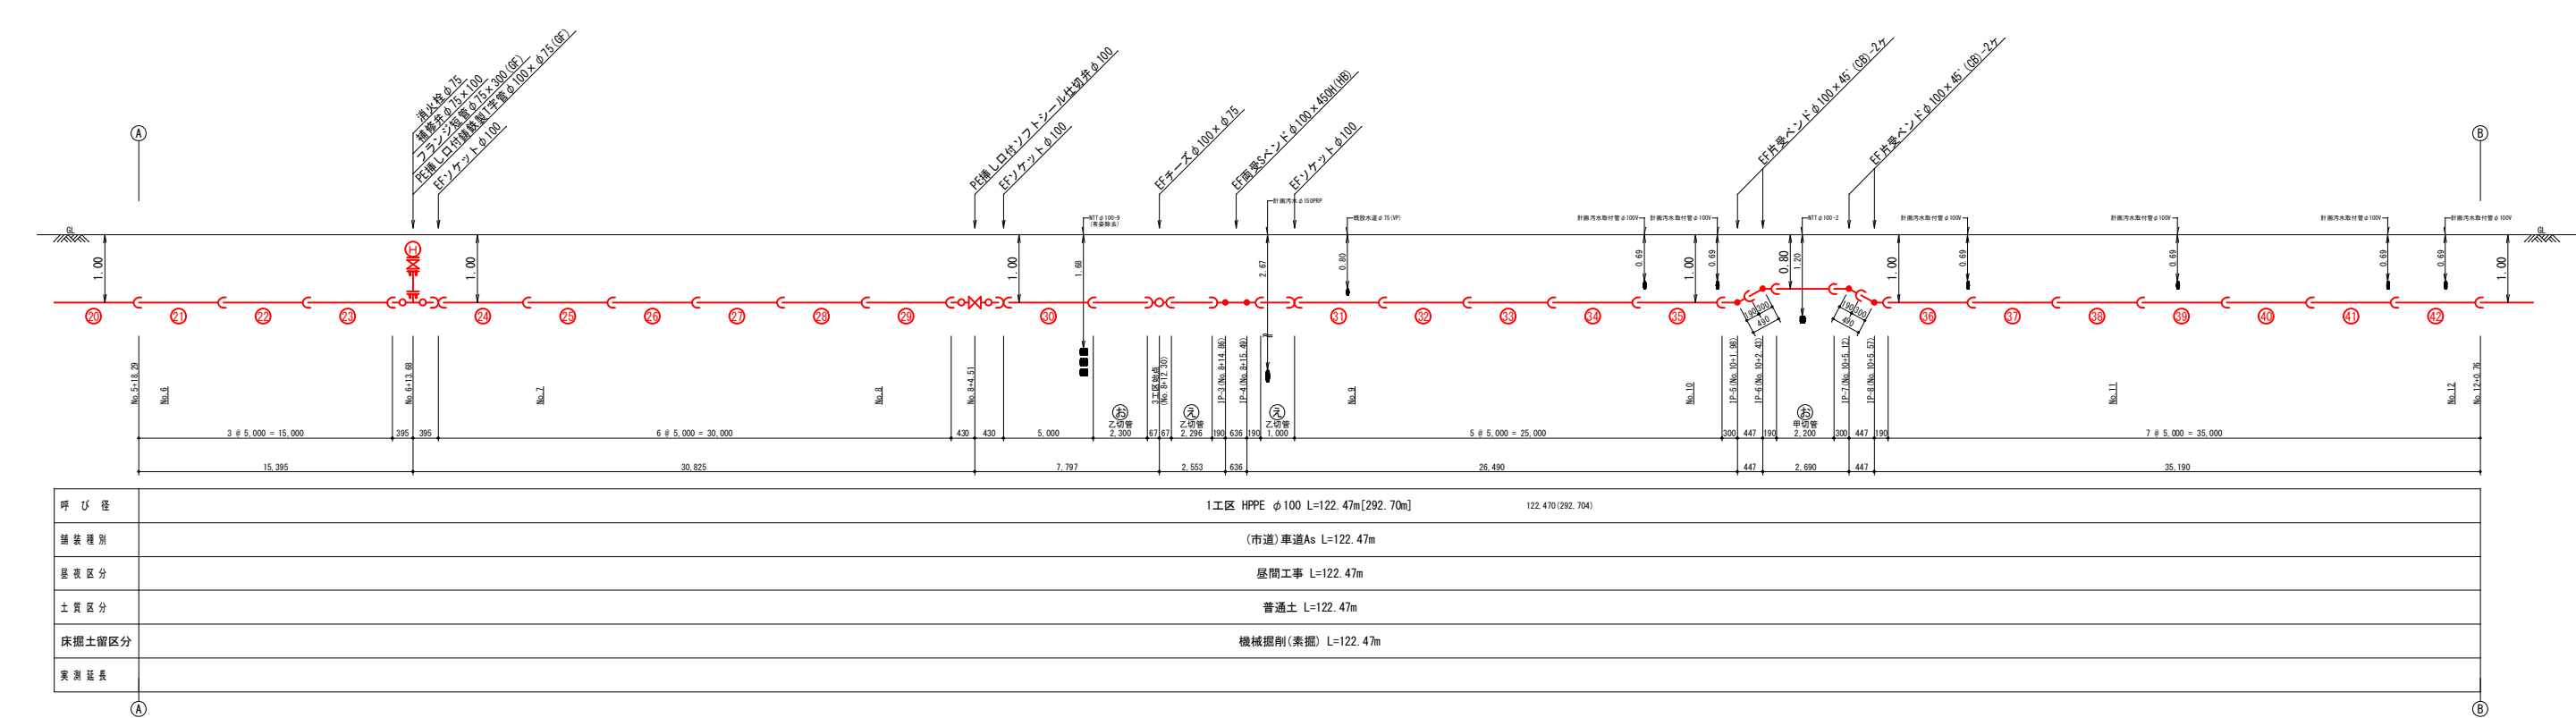

工 事 年 度	令和 4 年 度 起 工 第 号 工 区		
工 事 名	配水管布設替工事（行事七丁目）Ⅰ工区		
路 線 名	緑 地区 橋		
工 事 箇 所	行 橋 (市) 町 村	行事七丁目 地内	
図 面 名	管 割 図（その2）		
縮 尺	Free	図面番号	全 8 葉之内 5 号
事 務 所 名	行橋市環境水道部上水道課		
認 □ 当 初	実 □ 当 初	□ 査 定	
可 □ 第 回変更	施 □ 第 回変更	□	

管 割 図
(1工区, 連絡1, 分岐1, 2)

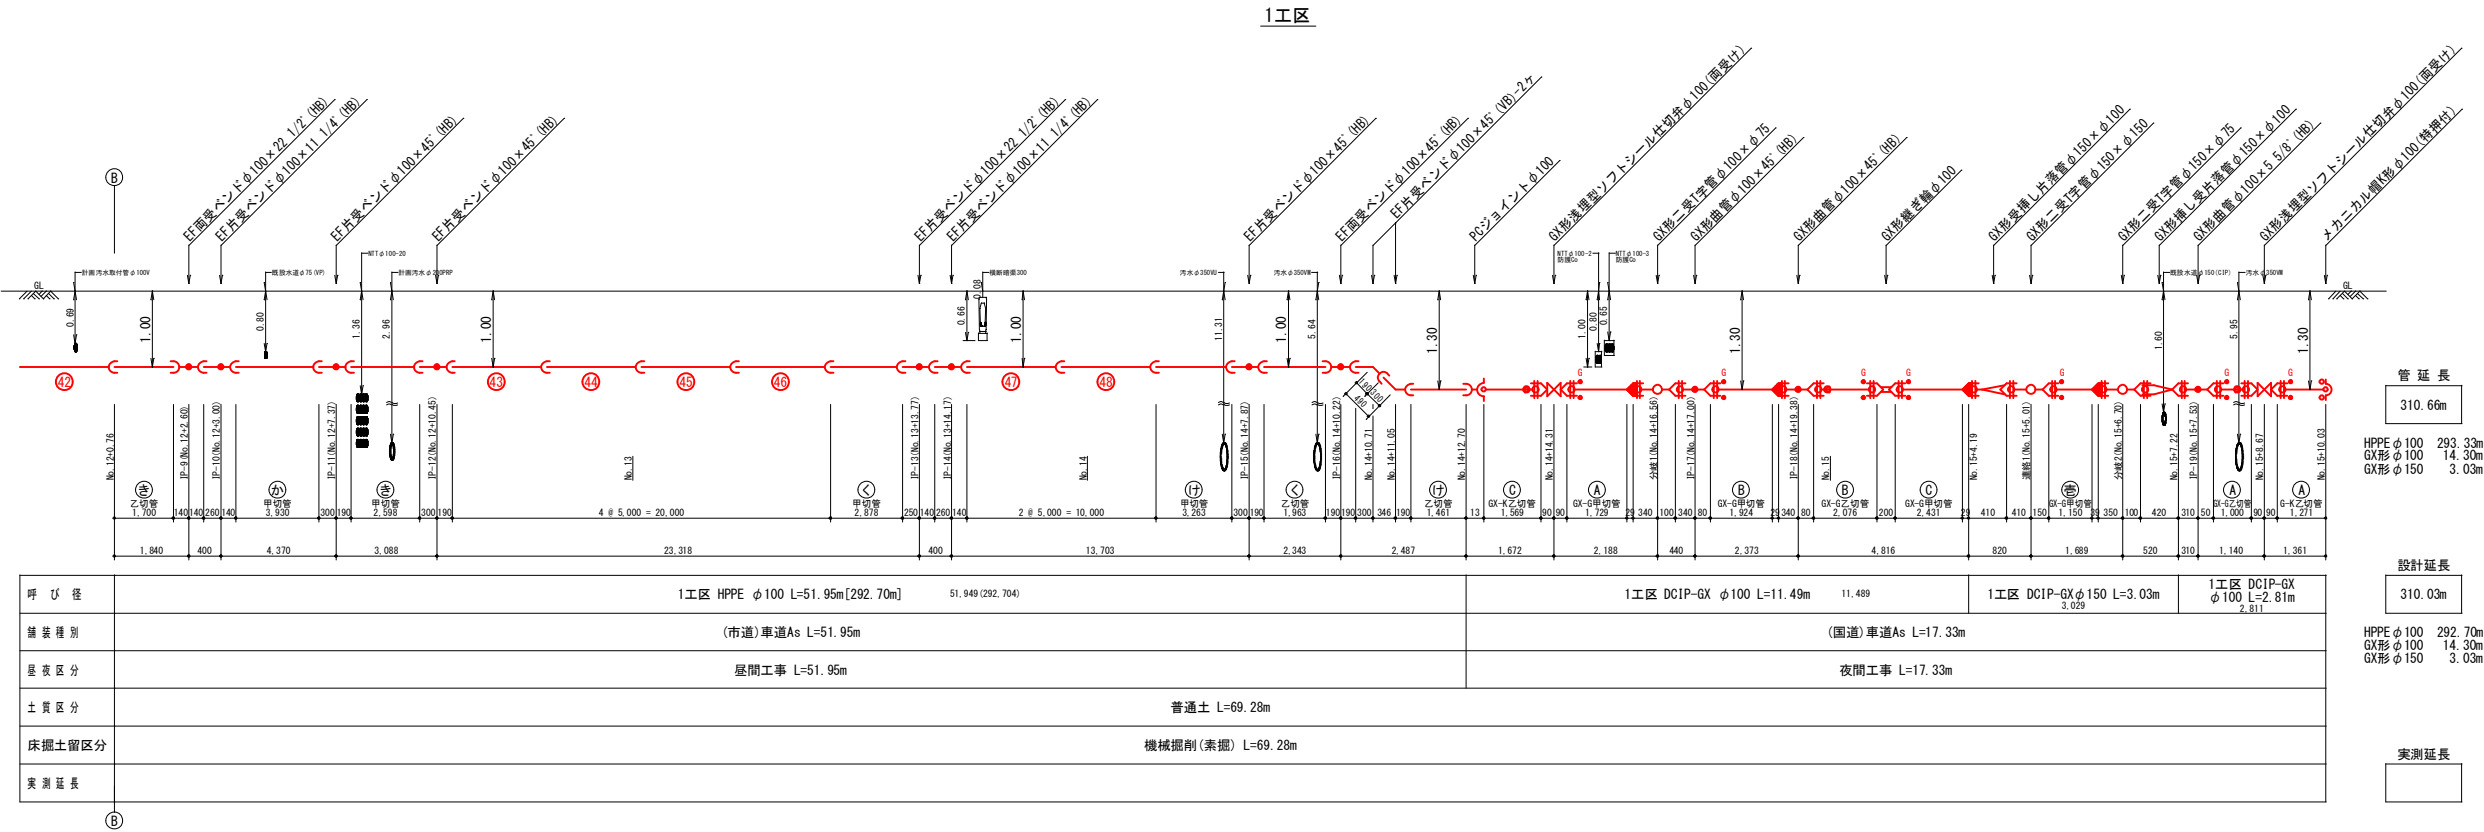

- 凡 例
- C— EF継手(融着接合)
 - G— GX形継手
 - G— GX形継手(ライン使用)
 - G— GX形 G-Link
 - G— GX形挿し口突部
 - K— K形継手(特殊押輪使用)

- (1工区, 連絡1, 分岐1, 2) [夜間]
- GX形 ライナ φ150 - 1個
 - GX形 ライナ φ100 - 3個
 - GX形 異形管接合部品 φ150 - 8組
 - GX形 異形管接合部品 φ100 - 5組
 - GX形 異形管接合部品 φ75 - 3組
 - GX形 G-Link φ150 - 1組
 - GX形 G-Link φ100 - 6組
 - GX形 G-Link φ75 - 1組

- (1工区) [昼間]
- K形 特殊押輪 φ100 - 1組

管 延 長
310.66m


HPPE φ100 292.33m
GX形 φ100 14.30m
GX形 φ150 3.03m

設計延長
310.03m

HPPE φ100 292.70m
GX形 φ100 14.30m
GX形 φ150 3.03m

実測延長

連絡1

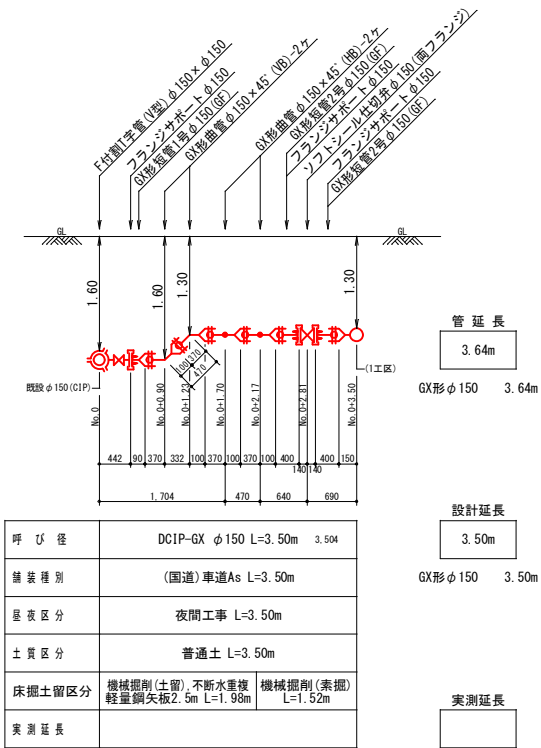

管 延 長
3.64m


GX形 φ150 3.64m

設計延長
3.50m

GX形 φ150 3.50m

実測延長

分岐1

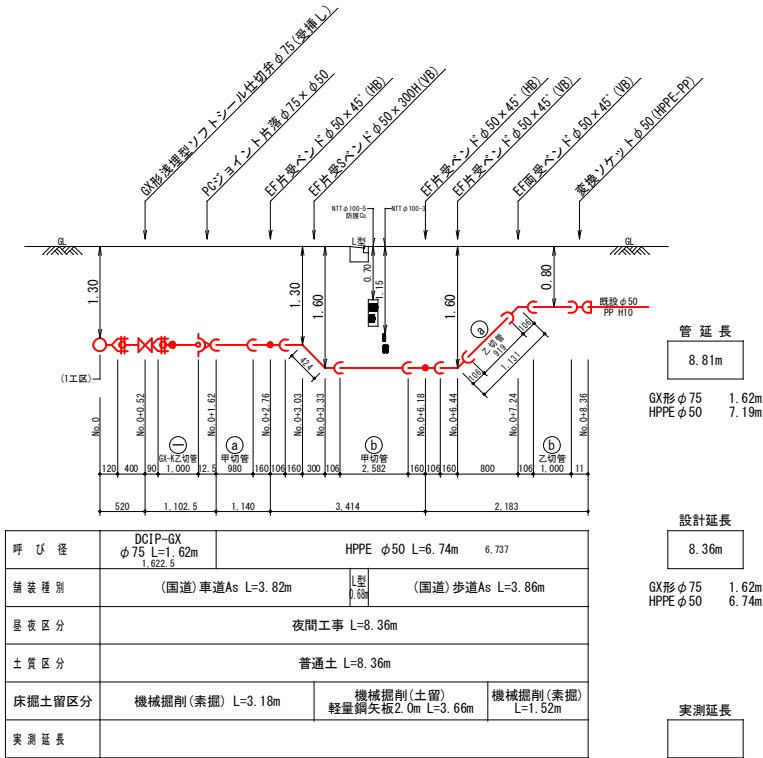

管 延 長
8.81m


GX形 φ75 1.62m
HPPE φ50 7.19m

設計延長
8.36m

GX形 φ75 1.62m
HPPE φ50 6.74m

実測延長

分岐2

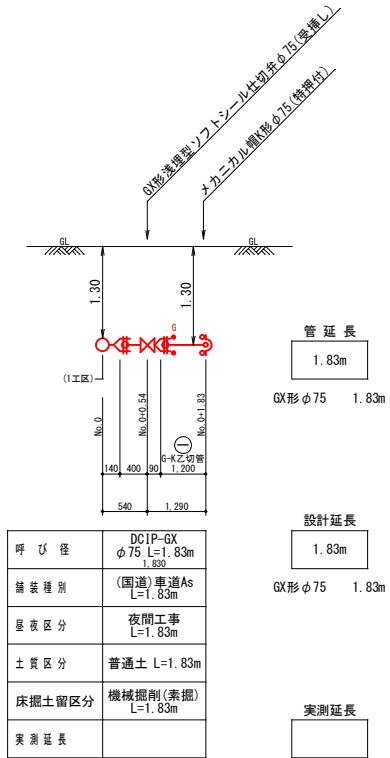

管 延 長
1.83m

GX形 φ75 1.83m

設計延長
1.83m

GX形 φ75 1.83m

実測延長

工 事 年 度	令和 4 年 度 起 工 第 号 工 区			
工 事 名	配水管布設替工事（行事七丁目）Ⅰ工区			
路 線 名	緑 筋 地区 橋			
工 事 箇 所	行 橋 (市) 町 村	行事七丁目 地内		
図 面 名	管 割 図（その3）			
縮 尺	Free	図面番号	全 9 葉之内 6 号	
事 務 所 名	行橋市環境水道部上水道課			
認 可	☐ 当 初 ☐ 第 回変更	☐ 実 施 ☐ 第 回変更	☐ 査 定 ☐	

管 割 図
(2-1工区, 3工区, 泥吐1, 2)

凡 例

EF継手 (融着接合)

GX形継手

GX形継手 (ライナ使用)


GX形 G-Link

GX形挿し口突部


K形継手 (特殊押輪使用)

3工区


2-1工区

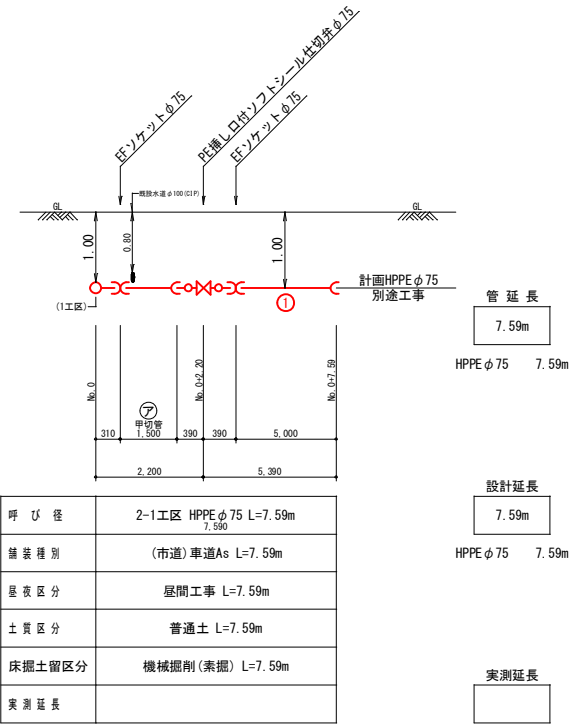


3工区

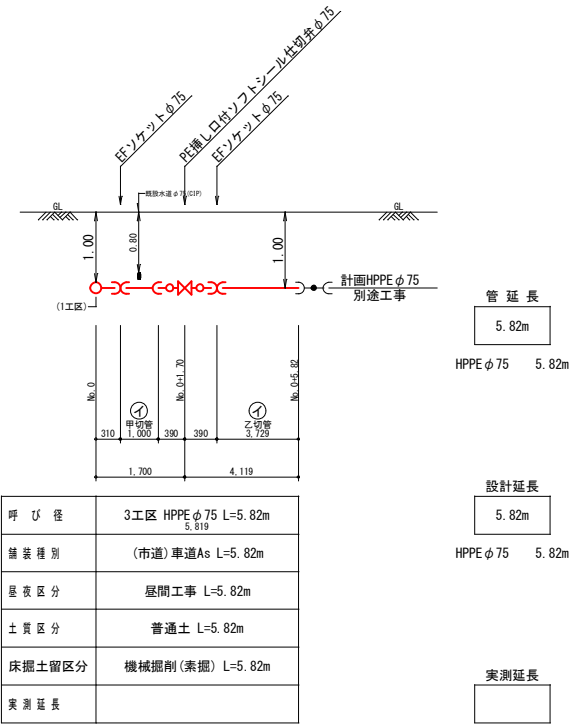

泥吐1

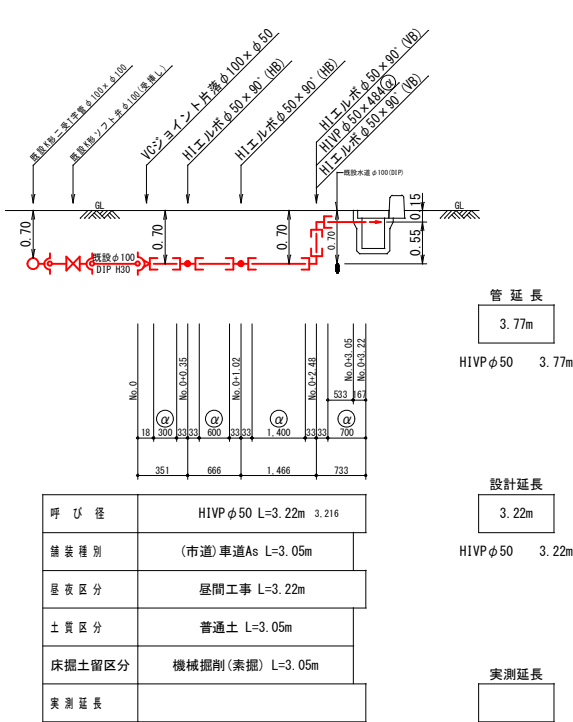


泥吐2

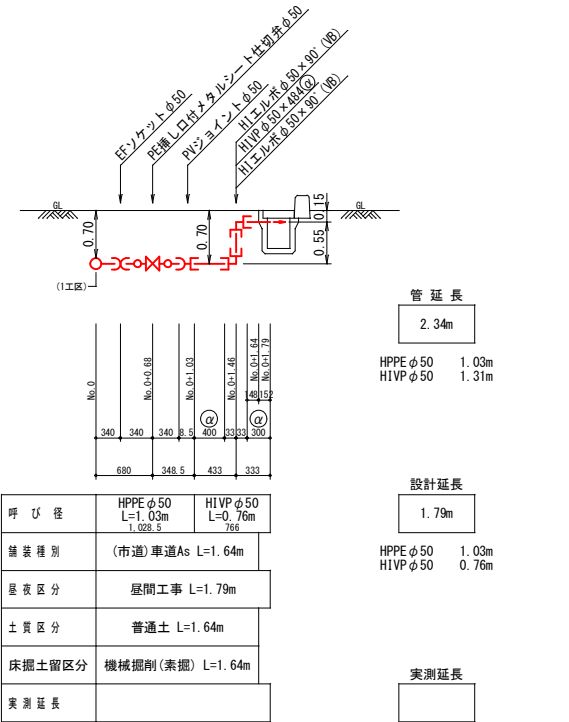

工 事 年 度	令和 4 年 度 起 工 第 号 工 区		
工 事 名	配水管布設替工事（行事七丁目）1工区		
路 線 名	線 地区	橋	
工 事 箇 所	行 橋 (市) 郡	町 村	行事七丁目 地内
図 面 名	給 水 平 面 図		
縮 尺	1/500	図面番号	全 9 葉之内 7 号
事 務 所 名	行橋市環境水道部上水道課		
認 可	□ 当 初	実 施	□ 当 初 □ 査 定 □ 第 回 変 更 □ 第 回 変 更 □

給水平面図 S=1/1000(A3)
S= 1/500(A1)
(1工区)

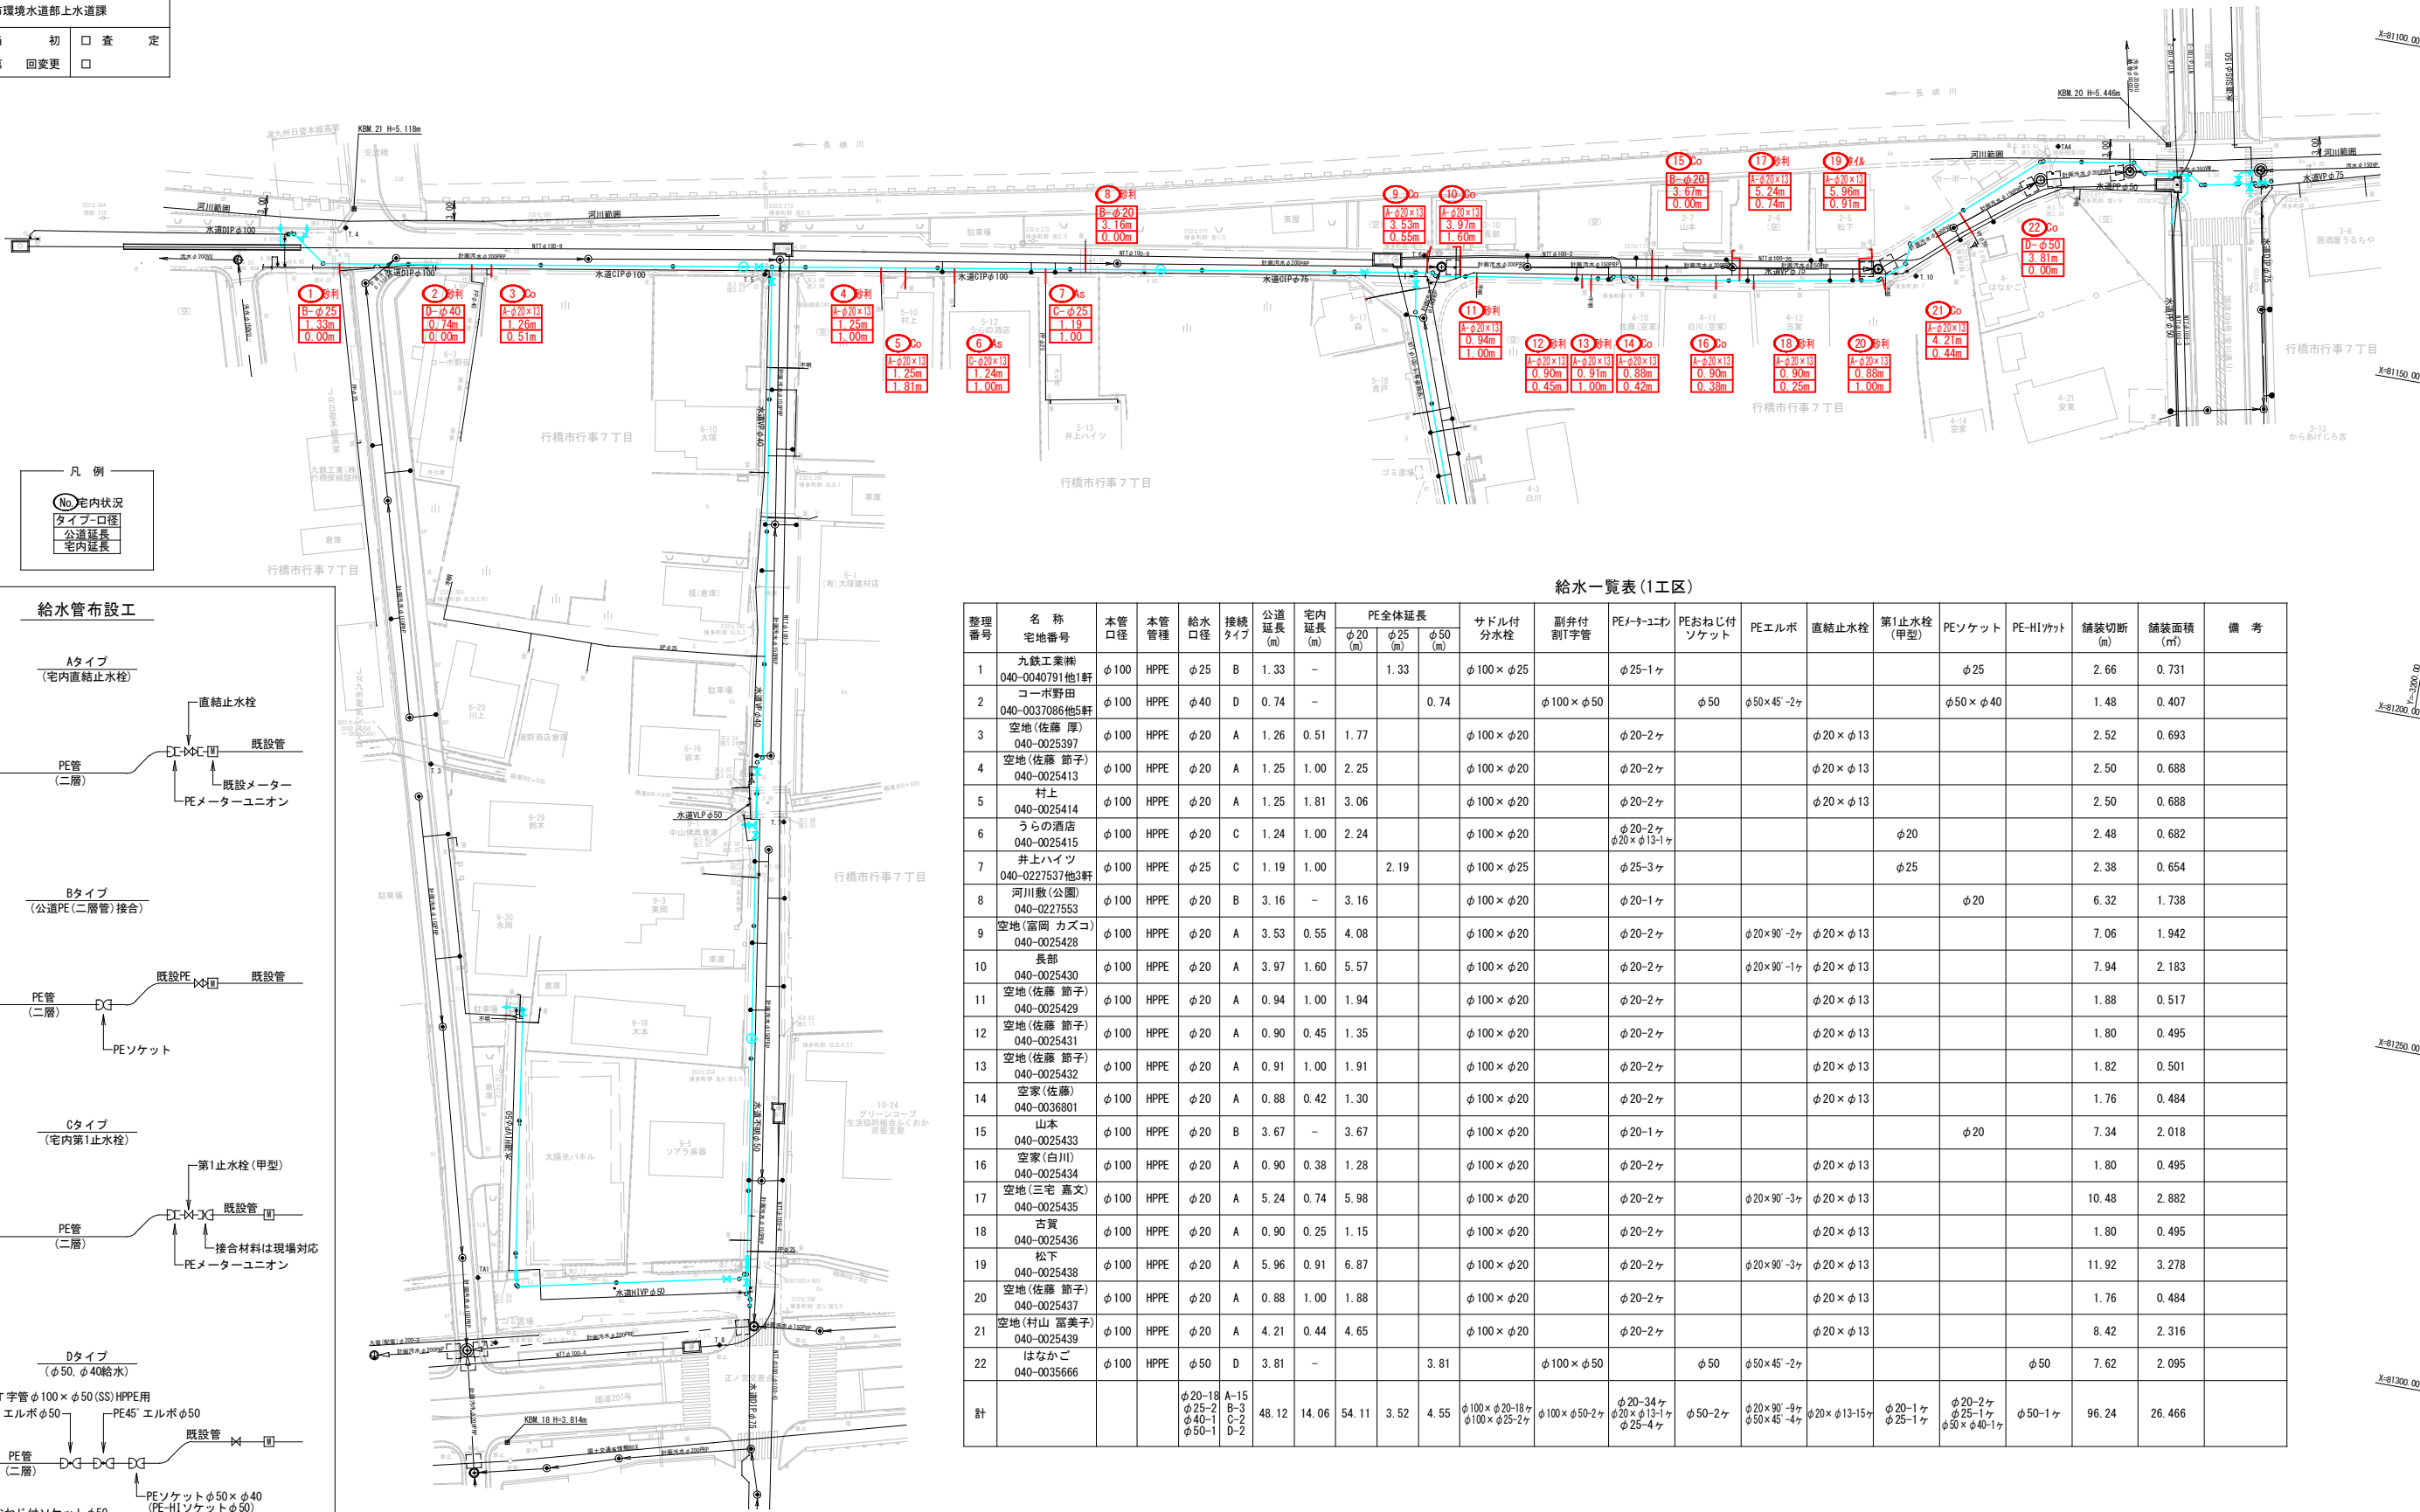

給水一覧表(1工区)


整理 番号	名 称 宅地番号	本管 口径	本管 管種	給水 口径	接続 タイプ	公道 延長 (m)	宅内 延長 (m)	PE全体延長			サドル付 分水栓	副弁付 割T字管	PEマーニ 割T字管	PEおねじ付 ソケット	PEエルボ	直結止水栓	第1止水栓 (甲型)	PEソケット	PE-HIソケット	舗装切筋 (m)	舗装面積 (㎡)	備 考
								φ20 (m)	φ25 (m)	φ50 (m)												
1	九鉄工業棟 040-0040791他1軒	φ100	HPPE	φ25	B	1.33	-	1.33			φ100×φ25		φ25-1ヶ					φ25		2.66	0.731	
2	コーポ野田 040-0037086他5軒	φ100	HPPE	φ40	D	0.74	-			0.74		φ100×φ50		φ50	φ50×45'-2ヶ			φ50×φ40		1.48	0.407	
3	空地(佐藤 厚) 040-0025397	φ100	HPPE	φ20	A	1.26	0.51	1.77			φ100×φ20		φ20-2ヶ			φ20×φ13				2.52	0.693	
4	空地(佐藤 節子) 040-0025413	φ100	HPPE	φ20	A	1.25	1.00	2.25			φ100×φ20		φ20-2ヶ			φ20×φ13				2.50	0.688	
5	村上 040-0025414	φ100	HPPE	φ20	A	1.25	1.81	3.06			φ100×φ20		φ20-2ヶ			φ20×φ13				2.50	0.688	
6	うらの酒店 040-0025415	φ100	HPPE	φ20	C	1.24	1.00	2.24			φ100×φ20		φ20-2ヶ φ20×φ13-1ヶ				φ20			2.48	0.682	
7	井上ハイツ 040-0227537他3軒	φ100	HPPE	φ25	C	1.19	1.00	2.19			φ100×φ25		φ25-3ヶ				φ25			2.38	0.654	
8	河川敷(公園) 040-0027553	φ100	HPPE	φ20	B	3.16	-	3.16			φ100×φ20		φ20-1ヶ					φ20		6.32	1.738	
9	空地(富岡 カズコ) 040-0025428	φ100	HPPE	φ20	A	3.53	0.55	4.08			φ100×φ20		φ20-2ヶ		φ20×90'-2ヶ	φ20×φ13				7.06	1.942	
10	長部 040-0025430	φ100	HPPE	φ20	A	3.97	1.60	5.57			φ100×φ20		φ20-2ヶ		φ20×90'-1ヶ	φ20×φ13				7.94	2.183	
11	空地(佐藤 節子) 040-0025429	φ100	HPPE	φ20	A	0.94	1.00	1.94			φ100×φ20		φ20-2ヶ			φ20×φ13				1.88	0.517	
12	空地(佐藤 節子) 040-0025431	φ100	HPPE	φ20	A	0.90	0.45	1.35			φ100×φ20		φ20-2ヶ			φ20×φ13				1.80	0.495	
13	空地(佐藤 節子) 040-0025432	φ100	HPPE	φ20	A	0.91	1.00	1.91			φ100×φ20		φ20-2ヶ			φ20×φ13				1.82	0.501	
14	空家(佐藤) 040-0036801	φ100	HPPE	φ20	A	0.88	0.42	1.30			φ100×φ20		φ20-2ヶ			φ20×φ13				1.76	0.484	
15	山本 040-0025433	φ100	HPPE	φ20	B	3.67	-	3.67			φ100×φ20		φ20-1ヶ					φ20		7.34	2.018	
16	空家(白川) 040-0025434	φ100	HPPE	φ20	A	0.90	0.38	1.28			φ100×φ20		φ20-2ヶ			φ20×φ13				1.80	0.495	
17	空地(三宅 嘉文) 040-0025435	φ100	HPPE	φ20	A	5.24	0.74	5.98			φ100×φ20		φ20-2ヶ		φ20×90'-3ヶ	φ20×φ13				10.48	2.882	
18	古賀 040-0025436	φ100	HPPE	φ20	A	0.90	0.25	1.15			φ100×φ20		φ20-2ヶ			φ20×φ13				1.80	0.495	
19	松下 040-0025438	φ100	HPPE	φ20	A	5.96	0.91	6.87			φ100×φ20		φ20-2ヶ		φ20×90'-3ヶ	φ20×φ13				11.92	3.278	
20	空地(佐藤 節子) 040-0025437	φ100	HPPE	φ20	A	0.88	1.00	1.88			φ100×φ20		φ20-2ヶ			φ20×φ13				1.76	0.484	
21	空地(村山 富美子) 040-0025439	φ100	HPPE	φ20	A	4.21	0.44	4.65			φ100×φ20		φ20-2ヶ			φ20×φ13				8.42	2.316	
22	はなご 040-0035666	φ100	HPPE	φ50	D	3.81	-			3.81		φ100×φ50		φ50	φ50×45'-2ヶ				φ50	7.62	2.095	
計				φ20-18 φ25-2 φ40-1 φ50-1	A-15 B-3 C-2 D-2	48.12	14.06	54.11	3.52	4.55	φ100×φ20-18ヶ φ100×φ25-2ヶ	φ100×φ50-2ヶ	φ20-34ヶ φ20×φ13-1ヶ φ25-4ヶ	φ50-2ヶ	φ20×90'-9ヶ φ50×45'-4ヶ	φ20×φ13-15ヶ	φ20-1ヶ φ25-1ヶ	φ20-2ヶ φ25-1ヶ φ50×φ40-1ヶ	φ50-1ヶ	96.24	26.466	

※世界測地系による座標値。

工 事 年 度	令和 4 年 度 起 工 第 号 工 区			
工 事 名	配水管布設替工事（行事七丁目）Ⅰ工区			
路 線 名	緑 筋 地区 橋			
工 事 箇 所	行 橋	市 町 村	行事七丁目 地内	
図 面 名	弁 室 構 造 図			
縮 尺	Free	図面番号	全 9 葉之内 9 号	
事 務 所 名	行橋市環境水道部上水道課			
認 可	□ 当 初 □ 第 回変更	実 施	□ 当 初 □ 第 回変更	□ 査 定 □

弁室構造図 S=Free
(1工区)


仕切弁室

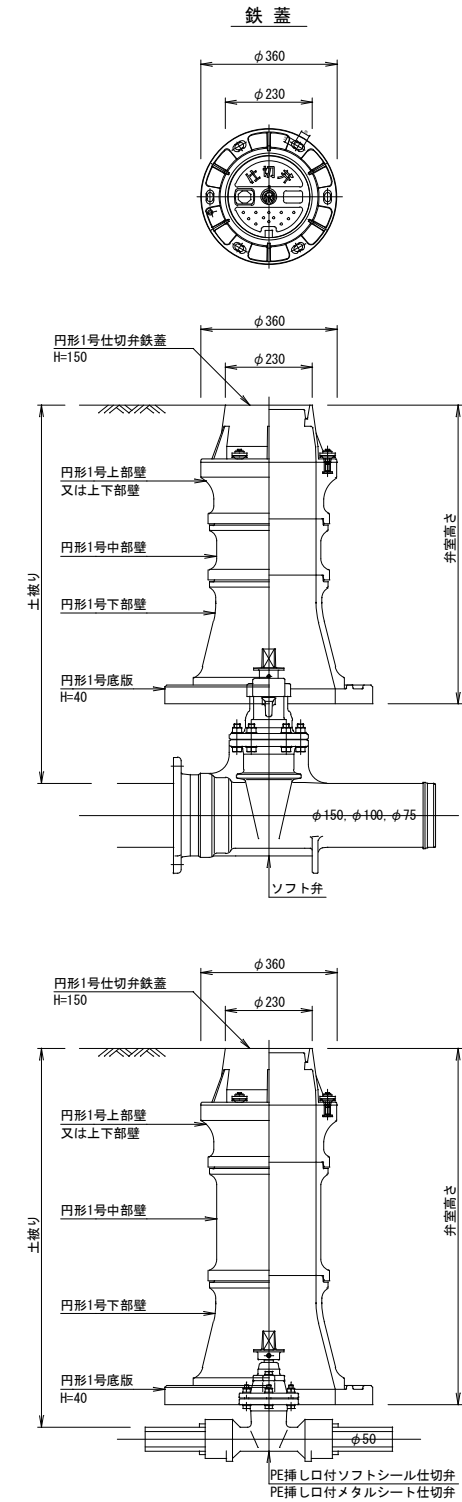

仕切弁室材料表

	高さ (m)	配 管 土 被 り											
		口径 φ150			口径 φ100, φ75				口径 φ50				
		1.00	1.30	1.60	0.70	1.00	1.30		0.70	1.00	1.30		
鉄蓋	0.15	1	1	1	1	1	1		1	1	1		
調整リング	0.05												
	0.10				1								
上部壁	0.15	1	1	1		1	1		1	1	1		
上下部壁	0.15												
	0.30				1								
中部壁	0.10					1							
	0.15	1	1	1		1	1						
	0.20						2						
	0.30		1	2						1	2		
下部壁	0.30	1	1	1		1	1		1	1	1		
底板	0.04	1	1	1	1	1	1		1	1	1		
BNWセット M12×75		1	1	1		1	1		1	1	1		
BNWセット M12×110													
BNWセット M12×150					1								
口径サイズキャップ		1	1	1	1	1	1		1	1	1		
流れ方向キャップ		1	1	1	1	1	1		1	1	1		
弁室高さ		0.79	1.09	1.39	0.59	0.89	1.19		0.64	0.94	1.24		

消火栓室

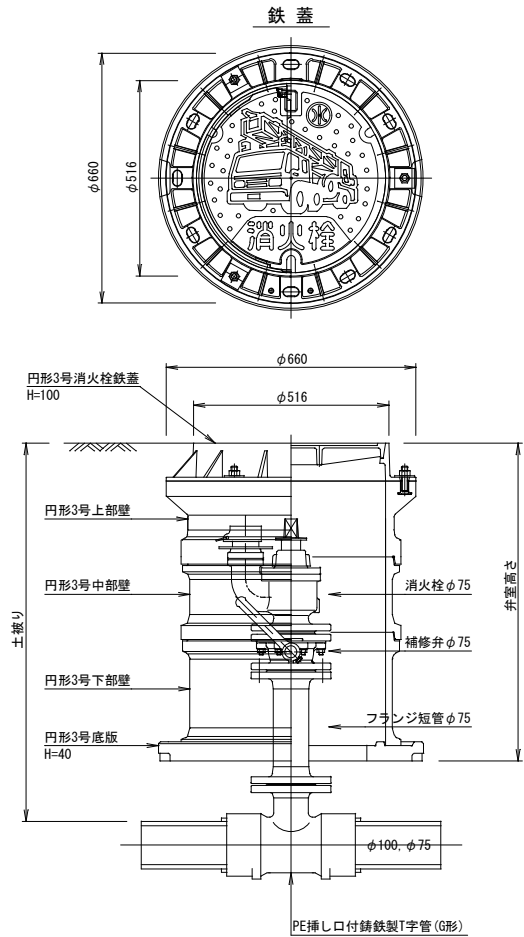

消火栓室材料表

	高さ (m)	配 管 土 被 り			
		口径 φ100, φ75			
		0.70	1.00	1.30	
鉄蓋	0.10	1	1	1	
上部壁	0.20	1	1	1	
中部壁	0.10				
	0.20				
	0.30			1	
下部壁	0.20				
	0.30	1			
	0.50		1	1	
底板	0.04	1	1	1	
BNWセット M16×75		1	1	1	
BNWセット M16×110					
弁室高さ		0.64	0.84	1.14	